




НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

КЛОН ШУМЕН

Изм. № РА-01-554
04.12. 2024г.

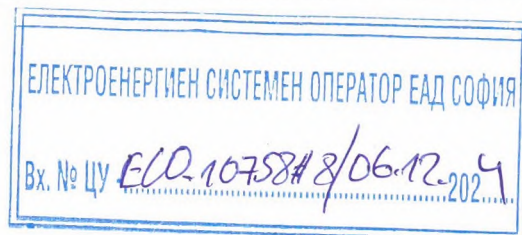

ДО ГОСПОДИН АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ №201
ГР. СОФИЯ

КОПИЕ ДО:
ГОСПОЖА СНЕЖИНА ДИНЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД
ГР. СОФИЯ

На Ваш изх. № ЦУ-ЕСО-10758/31.10.2024г.

Относно: Провеждане на консултации за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа — GREENABLER — трансформация на мрежа 220kV към ниво на напрежение 400kV”, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, свързани с хидромелиоративни съоръжения, собственост и/или стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАЧЕВ,

След разглеждане на представената информация в настоящото Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа — GREENABLER — трансформация на мрежа 220kV към ниво на напрежение 400kV”, по отношение на съоръженията, които стопанисва и поддържа „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен, Ви информирам следното:

Инвестиционното предложение на „ЕСО“ ЕАД е за реконструкция на част от съществуващата електропреносна мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV и включва реконструкция на 12 бр. електропроводи и прилежащите им и функционално свързани 14 бр. подстанции.

Два са електропроводите, които попадат на територията обслужвана от „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен и пресичат хидромелиоративни съоръжения от напоителна система „Виница“, а именно ВЛ 220 kV „Волов“ и ВЛ 220 kV „Тича“.

Съоръжението, което се пресича от трасето на ВЛ 220 kV „Волов“ е разпределителен напоителен канал (РП-5) – 1 пресичане с географски координати 43°16'52.48"С; 27°02'14.60"И.

Съоръженията пресичани от трасето на ВЛ 220 kV „Тича“ са:



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

КЛОН ШУМЕН

- Главен напоителен канал М-1 – 4 пресичания със следните географски координати:

1. 43°13'17.00"C; 26°56'02.50"И;
2. 43°14'38.15"C; 26°58'07.26"И;
3. 43°14'56.72"C; 26°58'33.88"И;
4. 43°16'13.07"C; 27°00'24.13"И

- Разпределителен напоителен канал (Р-4) – 1 пресичане с географски координати 43°15'30.88"C; 26°59'23.18"И.

В Заданието се информира, че при извършване на дейностите по реконструкция, трасето на електропровода и сервитутните линии няма да бъдат променяни. инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в съществуващите граници на електропровода. Ще бъде запазено и местоположението на съществуващите стълбове.

При съществуващото положение в обхвата на съоръженията не попадат фундаменти, стълбове или други съоръжения от електропроводите, като въздушните линии преминават над изброените напоителни канали без да взаимодействат с тях.

В Заданието за ОВОС е упоменато, че по време на строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията на инвестиционното предложение, не е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди, вкл. чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) от повърхностни и/или подземни води.

По време на строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията на инвестиционното предложение не се очаква генерирането на отпадъчни води. Не се предвижда заустване във водни обекти и не се очаква взаимодействие с изградените хидромелиоративни съоръжения, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен.

Във връзка с горното, предлагам към Заданието за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа — GREENABLER — трансформация на мрежа 220kV към ниво на напрежение 400kV“ да бъде допълнена информация за съоръженията, собственост и/или стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен, пресичани от трасето на съответните електропроводи.

С уважение,

инж. Красимир Марков

Управител на „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен

Съгласно Заповед № РД-06-173/03.12.2024

