

ПРОТОКОЛ № 145-18.01.2021

За предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (в комбинация или поотделно)

Днес 18.01. 2021 г. в гр.с. Петрич инж. Николай Кирилов Шопов, в качеството си на собственик и управител на фирма "СИ ЕН КА" ЕООД, ЕИК 201374177 с седалище и адрес, ул. "Св.Св. Кирил И Методий" № 12, e-mail: sienka60@abv.bg предаде на собственика (или негов представител)

на ПГХ - ЧИРЕН КЪМ „БУЛГАРСТАНСТАЗ“, ЕАД, пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител	Категория на пожарогасителя съгласно т. 4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002	Маса на заредения пожарогасител, kg	Пожарогасително вещество (вода, прах, CO ₂ или др.)	Номер на разрешението за гасителна ефективност на пожарогасителното в-во (за прах и пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
1	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,5	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21942
2	Пожарогасител „Гарант „	I A	12,8	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21943
3	Пожарогасител	V BC	19,4	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21946
4	Пожарогасител „Алп „	II ABC	9,0	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21941
5	Пожарогасител „Гарант „	I AB	14,5	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21940
6	Пожарогасител „Killar „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21944

ТРЪГОВЕЦ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ „СИ ЕН КА“ ЕООД,

гр. Петрич, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 12, Тел. 0898 703445, e-mail: sienka60@abv.bg

7	Пожарогасител „Гарант „	I AB	13,5	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21945
8	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21947
9	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22012
10	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22013
11	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22014
12	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22015
13	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22016
14	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22017
15	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22018
16	Пожарогасител „Гарант „	I AB	13,9	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22023
17	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22022
18	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22021
19	Пожарогасител „Гарант „	I AB	13,9	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22024
20	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22025

ТРЪГОВЕЦ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ „СИ ЕН КА „ЕООД,

гг. Петлич. ул.” Св.Св. Кирил и Методий № 12,Тел. 0898 703445. e-mail: sienka60@abv.bg

21	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22026
22	Пожарогасител „SOLTI „	V BC	13,80	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22027
23	Пожарогасител „SOLTI „	II ABC	16,8	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22028
24	Пожарогасител „SOLTI „	II ABC	16,8	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22029
25	Пожарогасител „SOLTI „	II ABC	16,8	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22030
26	Пожарогасител „SOLTI „	II ABC	16,8	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22031
27	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,5	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22032
28	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,5	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22033
29	Пожарогасител „Гарант „	I AB	14,9	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22040
30	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,3	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22041
31	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,5	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22034
32	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,5	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22035
33	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,5	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22036
34	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22037















ТРГОВЕЦ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ „СИ ЕН КА „ЕООД,

гр. Петрич, ул. ” Св.Св. Кирил и Методий № 12,Тел. 0898 703445, е-мейл: sienka60@abv.bg

35	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22038
36	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22039
37	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22011
38	Пожарогасител	V BC	13,40	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22010
39	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,1	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21957
40	Пожарогасител „Гарант „	I AB	13,9	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21956
41	Пожарогасител „Гарант „	I AB	13,9	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21954
42	Пожарогасител „SOLTI „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21955
43	Пожарогасител „ALARM „	II ABC	10,2	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21958
44	Пожарогасител „Гарант „	I AB	14,0	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21959
45	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,1	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21960
46	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,1	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21961
47	Пожарогасител „Гарант „	I AB	13,9	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21962
48	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21963

ТЪРГОВЕЦ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ „СИ ЕН КА „ЕООД,

гр. Петрич, ул. „Св.Св. Кирил и Методий № 12.Тел. 0898 703445. е-мейл: sienka60@abv.bg

49	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21964
50	Пожарогасител „Гарант „	I AB	13,9	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21965
51	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,2	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21967
52	Пожарогасител „KILAR„	II ABC	3,9	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21966
53	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,2	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21969
54	Пожарогасител „Гарант „	I AB	13,9	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21970
55	Пожарогасител „Гарант „	I AB	13,9	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21953
56	Пожарогасител „Гарант „	I AB	13,9	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21951
57	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21952
58	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,1	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21950
59	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21949
60	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21948
61	Пожарогасител „Гарант „	I AB	13,9	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21971
62	Пожарогасител „Гарант „	I AB	13,9	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов		21972

63	Пожарогасител „Гарант „	I AB	13,9	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22002
64	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	21993
65	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	21994
66	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	21998
67	Пожарогасител „Гарант „	I AB	14,0	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	21999
68	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22003
69	Пожарогасител „Гарант „	I AB	14,0	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22004
70	Пожарогасител „Гарант „	I AB	14,0	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22241
71	Пожарогасител „Гарант „	I AB	14,0	ВОДА	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22242
72	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22043
73	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22044
74	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	50	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22240
75	Пожарогасител „СОИТРА „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	22243
76	Пожарогасител	V BC	17,50кџ	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужаване,	18.01 2021	Николай Шопов	21995

77	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22042
78	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22005
79	Пожарогасител	V BC	21,6	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22006
80	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22019
81	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	11,5	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22020
82	Пожарогасител	V BC	18,5	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21973
83	Пожарогасител	V BC	18,5	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21974
84	Пожарогасител	V BC	12,5	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21976
85	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21977
86	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21978
87	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21979
88	Пожарогасител „Coinita „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21980
89	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22001
90	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	3,6	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21981

91	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	3,6	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21983
92	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	3,6	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21984
93	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	3,6	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21985
94	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	1,9	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21986
95	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	1,9	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21987
96	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	1,9	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21988
97	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	1,9	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21989
99	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	1,9	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21990
100	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	1,9	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21991
101	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	1,9	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21992
102	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	3,6	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21996
103	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	1,9	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	21997
104	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	3,6	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22007
105	Пожарогасител „Торнадо „	II ABC	3,6	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22008

106	Пожарогасител „Торнадо“	II ABC	1,9	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	18.01 2021	Николай Шопов	22009
-----	----------------------------	-----------	-----	------	----------------------------	---------------------------	---------------	------------------	-------

ПОЖАРОГАСИТЕЛ 1 кг прах - 9 бр.
ПОЖАРОГАСИТЕЛ 2 кг прах - 8 бр.
ПОЖАРОГАСИТЕЛ 6 кг прах - 39 бр.
ПОЖАРОГАСИТЕЛ 12 кг прах - 20 бр.
ПОЖАРОГАСИТЕЛ 17,8 кг прах - 1 бр.
ПОЖАРОГАСИТЕЛ 50 кг прах - 1 бр.
ПОЖАРОГАСИТЕЛ на водна основа 9 литра - 21 бр.
ПОЖАРОГАСИТЕЛ 5 кг CO2 - 7 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите: _____ адрес: гр./с. _____ обл. _____ тел: _____
(наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се съставя в два еднобрура

1 за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАД:

(ръководител/упълномощен
представител на органи-
зацията, извършила
обслужването)

Инж. Н. ШОПОВ
(име, фамилия)

ПРИЕЛ:

(собственик/предста-
вител на собственика)

Честан Никол - Сид. 3591
(име, фамилия, длъжност)

ТЪРГОВЕЦ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ „СИ ЕН КА“ ЕООД,

гр. Петрич, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 12. Тел. 0898 703445. e-mail: sienka60@yahoo.com

ПРОТОКОЛ № 125-22.03.2021

За предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (в комбинация или поотделно)

Днес 22.03. 2021 г. в гр/с. Петрич инж. Николай Кирилов Шопов , в качеството си на собственик и управител на фирма

"СИ ЕН КА" ЕООД, ЕИК 201374177 с седалище и адрес ,ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 12, е-mail: sienka60@abv.bg

предаде на собственика (или негов представител)

на **КС „ВЪЛЧИ ДОЛ“ КЪМ „БУЛГАРТРАНСГАЗ „ЕАД, ГР. СОФИЯ**

пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки Пожарогасител (марка, модел, серийн номер и др.)	Категория на пожарогасителя съгласно т. 4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002	Маса на заредения пожарогасител, kg	Пожарогасител-но вещество (вода, прах, СО2 или др.)	Номер на разрешението за гасителна ефективност на пожарогасителното в-во (за прах и пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лице, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	Пожарогасител	V BC	19,5	СО2	ПО-ГЕ-49/05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	22.03.2021	Стоян Велянов		23546
2	Пожарогасител	II BC	7,9	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	22.03.2021	Стоян Велянов		23547
3	Пожарогасител	V BC	20,7	СО2	ПО-ГЕ-49/05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	22.03.2021	Стоян Велянов		23548

4	Пожарогаситель	II BC	9.0	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов	23549
5	Пожарогаситель	V BC	22,2	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов	23550
6	Пожарогаситель	V BC	21,4	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов	23551
7	Пожарогаситель	I AB	12,4	Водопенен	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов	23552
8	Пожарогаситель	II BC	16.0	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов	23553
9	Пожарогаситель	V BC	15,7	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов	23554
10	Пожарогаситель	V BC	21,1	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов	23555
11	Пожарогаситель	II BC	25.0	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов	23556
12	Пожарогаситель	V BC	2.0	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов	23557
13	Пожарогаситель	V BC	17,2	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов	23558
14	Пожарогаситель	V BC	17,9	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов	23559
15	Пожарогаситель	V BC	17,5	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов	23560
16	Пожарогаситель	V BC	15,7	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов	23561

17	Пожарогаситель	II BC	16,9	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
18	Пожарогаситель	V BC	21,8	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
19	Пожарогаситель	II BC	17,1	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
20	Пожарогаситель	V BC	21,1	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
21	Пожарогаситель	V BC	22,6	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
22	Пожарогаситель	V BC	22,6	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
23	Пожарогаситель	V BC	21,5	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
24	Пожарогаситель	V BC	22,6	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
25	Пожарогаситель	II BC	14,0	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
26	Пожарогаситель	V BC	22,6	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
27	Пожарогаситель	V BC	21,9	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
28	Пожарогаситель	V BC	21,9	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
29	Пожарогаситель	V BC	22,6	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов

23562
23563
23564
23565
23566
23567
23568
23569
23570
23571
23572
23573
23574

30	Пожарогаситель	V BC	25.0	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживане,	22.03,2021	Стоян Велянов
31	Пожарогаситель	V BC	25.0	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживане,	22.03,2021	Стоян Велянов
32	Пожарогаситель	II BC	25.0	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживане,	22.03,2021	Стоян Велянов
33	Пожарогаситель	II BC	25.0	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживане,	22.03,2021	Стоян Велянов
34	Пожарогаситель	V BC	2.0	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживане,	22.03,2021	Стоян Велянов
35	Пожарогаситель	II BC	25.0	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживане,	22.03,2021	Стоян Велянов
36	Пожарогаситель	V BC	2.0	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживане,	22.03,2021	Стоян Велянов
37	Пожарогаситель	II BC	25.0	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживане,	22.03,2021	Стоян Велянов
38	Пожарогаситель	V BC	2.0	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживане,	22.03,2021	Стоян Велянов
39	Пожарогаситель	II BC	7.0	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживане,	22.03,2021	Стоян Велянов
40	Пожарогаситель	II BC	15,9	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживане,	22.03,2021	Стоян Велянов
41	Пожарогаситель	V BC	21,3	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживане,	22.03,2021	Стоян Велянов
42	Пожарогаситель	II BC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживане,	22.03,2021	Стоян Велянов

23575
23576
23577
23578
23579
23580
23581
23582
23583
23584
23585
23586
23587

43	Пожарогаситель	II BC	16,7	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
44	Пожарогаситель	V BC	20,1	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
45	Пожарогаситель	V BC	21,2	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
46	Пожарогаситель	V BC	19,6	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
47	Пожарогаситель	V BC	19,6	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
48	Пожарогаситель	V BC	19,6	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
49	Пожарогаситель	V BC	13,7	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
50	Пожарогаситель	V BC	13,7	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
51	Пожарогаситель	V BC	13,7	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
52	Пожарогаситель	II BC	25.0	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
53	Пожарогаситель	V BC	2.0	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
54	Пожарогаситель	V BC	23,8	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов
55	Пожарогаситель	V BC	21,8	СО2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслуживание,	22.03.2021	Стоян Велянов

23588
23589
23590
23591
23592
23593
23594
23595
23596
23597
23598
22800
22801

56	Пожарогасител	V BC	21,8	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	22.03.2021	Стоян Велянов
57	Пожарогасител	V BC	21,8	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	22.03.2021	Стоян Велянов
58	Пожарогасител	V BC	20,3	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	22.03.2021	Стоян Велянов
59	Пожарогасител	V BC	23,3	CO2	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	22.03.2021	Стоян Велянов
60	Пожарогасител	II BC	17,3	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	22.03.2021	Стоян Велянов
61	Пожарогасител	II BC	9,4	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	22.03.2021	Стоян Велянов
62	Пожарогасител	II BC	16,6	ПРАХ	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	22.03.2021	Стоян Велянов
63	Пожарогасител	I AB	12,8	Водопенен	ПО-ГЕ-49/ 05.08.2013 г.	Техническо обслужване,	22.03.2021	Стоян Велянов

ПОЖАРОГАСИТЕЛ 6 кг прах ABC - 4 бр.
ПОЖАРОГАСИТЕЛ 12 кг прах ABC - 8 бр.
ПОЖАРОГАСИТЕЛ 25 кг прах ABC - 6 бр.
ПОЖАРОГАСИТЕЛ 5 кг CO2- 37 бр.
ПОЖАРОГАСИТЕЛ 2кг CO2- 5 бр.
ПОЖАРОГАСИТЕЛ на водна основа/ клас A/- 9 л- 3 бр.

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

22802
22803
22804
22810
22811
22812
22813
22814

ПРЕДАЛ:

(ръководител
представител
защита, извършила
обслужването

ПРИЕЛ:

А. В. Кусефий сив

Подп

необходимия капацитет.				
Проверка на задействането на допълнителни противопожарни системи (ПГС, ВСОДТ, врати, клапи и др.) свързани към ПИС	ДА	не	не	ИЗПРАВНИ
Визуална проверка за структурни или експлоатационни промени в обекта, които биха попречили на работата на ръчните бутони, автоматични детектори и сирените съгласно препоръките на CN/TS 54-14;	ДА	не	не	ЛИПСВАТ
Проверка за наличие и актуалност на документацията, придружаваща ПИС	ДА	не	не	НАЛИЧНА
Проверка за наличие и попълване на паспорта на системата	ДА	не	не	НАЛИЧНА

По време на обслужването бяха подменени следните резервни части:

1..... бр.

2..... бр.

**ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯТА РАБОТИ
ПРАВИЛНО И СЕ ПРЕДАВА В ПЪЛНА ИЗПРАВНОСТ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ.**

Представител на

Възложителя:

Г.В. Керемидчиев
(длъжност, фамилия)
Сигнатура

Представител на

Изпълнителя:

Велянс

(длъжност)

ПРОТОКОЛ № 01-03

за контрол на наличието и изправността на Вътрешни пожарни кранове(ВПК)

Днес 22.03.2021 г. във връзка с изпълнение на заявка от фирма „Булгартрансгаз „ АД за проверка на техническото състояние на Вътрешните пожарни кранове на обект: – ПГХ „ Чирен“

Представител на фирма „СИ ЕН КА „ ЕООД в присъствието на представител на заявителя, извърши контрол на техническото състояние на Вътрешните противопожарни кранове в съответствие с изискванията на БДС EN 671-3“Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч“, част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с плосък маркуч/шланг/, т.6.1. Годишен контрол и поддържане.“

От извършения контрол на 15 бр. вътрешни пожарни крана се установи:

1. Техническото състояние на спирателните вентили:

- Спирателните вентили са от подходящ вид/**ОТГОВАРЯТ**/ и са

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ.

2. Състояние на макарите и касетите:

- Системата е достъпна. Касетите са обозначени със стикер;

- Струйниците са подходящи и **РАБОТЯТ**.

3. Състояние на плоските маркучи:

Плоските шлангове и съединители нямат признаци на дефекти.

4. Измерено водопроводно входно налягане: **3.0 bar.**

5. ИНСТАЛАЦИЯТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ПОЖАРНИ КРАНОВЕ Е ИЗПРАВНА И Е В ГОТОВНОСТ ЗА НЕЗБАВНА УПОТРЕБА.

Следващата проверка, съгласно т.6.1. на БДС EN 671-3 е до 23.03.2022 г.

Настоящият протокол е съставен в два екземпляра по един за всяка от страните.

Представител на,

Въ

...

(дл

Сигурит 359

Пре,

Изпълнител

инж. Н

(;

1

ПРОТОКОЛ-31- 01.09.2020 г.

За проверка на техническото състояние на надземни пожарни хидранти

Днес 01.09.2020 г. инж. Николай К. Шопов- управител на инженерингова фирма „СИ ЕН КА „ ЕООД , извърши проверка на за техническото състояние на подземни пожарни хидранти на територията на „ Булгартрансгаз „ АД – ПГС Чирен и констатира следното:

Надземни пожарен хидрант 9 бр.:

1. Достъп до пожарния хидрант:

Пожарният хидрант е на тротоара и около него е осигурен достъп.- **да**

2. Наличие на обозначение на пожарния хидрант:

Пожарния хидрант е обозначен с указателна табела съгласно Наредба 8121з/01.10.2014 г.-

да

3. Наличие на капак на пожарния хидрант:

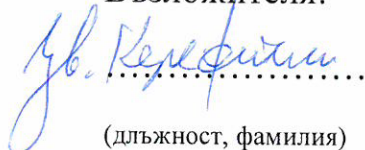
Пожарния хидрант е окомплектован с капачки на крайниците за водовземане-

да

4. Измерено налягане на пожарния хидрант
6,0bar- изпревен

Представител на

Възложителя:


.....
(длъжност, фамилия)

Представител на

Изпълнителя:

инж. Николай Шопов

(длъжност, фамилия)

Протокол № 05-08-2021

Днес 22. 03. 2021 г. на основание на сключен договор № 4659/ 24.07.2020 г. година е извършен абонаментен сервиз на пожароизвестителна инсталация на обект:

ПГХ Чирен.

От представители на фирма „СИ ЕН КА „ЕООД.

Абонаментното обслужване обхваща следните възли и детайли на инсталацията:

Чек лист за състоянието на Пожарогасителна инсталация тип „ПГСВ-120 ”
съгласно изискванията на т.11.3.2.3 на стандарта БДС EN13565-2

Част от пожароизвестителната система	Интервал, - на 6 месеца,	Отклонение, определено от производител ля	Отклонение, специфично за местоположен ието	ИЗВОД
Функционална проверка на Дозатора за пенообразувател	ДА	Не	не	ИЗПРАВНИ
Визуална Проверка на Филтрите	ДА	Не	не	ИЗПРАВНИ
Свободен ход на всички вентили	ДА	Не	не	ИЗПРАВНИ
Техническо състояние на Помпа	ДА	Не	не	НОРМАЛНО
Ниво на водата в резервоарите	ДА	Не	не	НОРМАЛНО
Спирателни кранове	ДА	Не	не	ИЗПРАВНИ

По време на обслужването бяха подменени следните резервни части:

1..... бр.

2..... бр.

**ПОЖАРОГАСИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯТА РАБОТИ
ПРАВИЛНО И СЕ ПРЕДАВА В ПЪЛНА ИЗПРАВНОСТ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ.**

Представител на

В

Специалист ЗБУР

Предста

Изпълни

Велян

(длъжност,д

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ №

СИ ЕН КА ЕООД

1-04-21

Днес, на основание сключен договор, е извършено сервизно техническо обслужване на на обект от представители на фирма	21.04.2021 г.
	Стационарна пожарогасителна инсталация с прах.
	ПГХ Чирен Булгартрансгаз
	"СИ ЕН КА" ЕООД

При сервизното обслужване е извършено :

- да не
1. ☐ ☐ Вземане на разрешение за извършване на сервизно обслужване.
- да не
2. ☒ ☐ Извършване на **месечно** сервизно техническо обслужване, съгласно изискванията на т.14.3.3 на стандарта БДС EN12416-2

Керейски

разрешавам /име, /

№	Дейност	Изпълнено/ неизпълнено
2.1.	Проверка състоянието на тръбната разводка	Изпълнено
2.2.	Проверка правилното положение на спирателни вентили	Изпълнено
2.3.	Почистване на тръбната разводка с нагнетен въздух под налягане	Изпълнено
2.4.	Почистване на разпръскващите дюзи от наслагвания с прах	Изпълнено
2.5.	Проверка на количеството изстласкващ газ	Изпълнено
2.6.	Проверка на количеството и качеството на праха	Изпълнено

- да не
3. ☐ ☒ По време на обслужването са подменени следните части:

№	Описание	Кол.
3.1.		
3.2.		

- да не
4. ☒ ☐ Констатации :

Описание
Системата е в изправност и се оставя в дежурен режим на работа

- да не
5. ☒ ☐ Съст.
- Сервизен техник**

Удостоверявам, че извършвам
на стандарта EN12416-2



ол за извършено сервизно обслужване

Клиент :

занията

Всяка работа бе разрешена от мен и изпълне

Име: Цв.Керейски

Стоян Велянов

Дата : 21.04.2021 год.

ПРОТОКОЛ

№...9.....

За извършено обслужване на пожароизвестителна инсталация в „Булгартрансгаз“ ЕАД -
ПГХ Чирен.

месечно ☐, тримесечно ☒, годишно ☒.

1. При обслужването е извършено следното:

Годишна проверка на пожаро и безопасността системата
мониторинг на територията на ПГХ Чирен. Проверката
е извършена съгласно Наредба № 81213-647.

2. По време на обслужването са подменени следните части :

3. Констатации

Системата работи нормално

Извършили обслужването:

1. ...

2. ...

3. ...



/ Д. Радичков /
/ С. Савов /
/...../

10.03.2021 г.

ПРОТОКОЛ

За проверка на техническото състояние на наличните съоръжения и чистотата в ПГХ Чирен, съгласно чл.49 ал.1,3 от Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Днес, 05.04.2021 г. при извършена проверка се констатира следното:

1. Компресорен цех

Басейнът за оборотна вода е на ниво 1,92 м. Всички клетки на Охладителните кули са пълни с вода, което е достатъчно за поддържане на пожарния пръстен в готовност. Инсталацията на вътрешните пожарни кранове е дренирана. На крановете са поставени инструкции за ползване. Не са нарушени стикерите на пожарните табла в КЦ.

2. Склад ЛЗТ:

Противопожарният резервоар е пълен. Пожарният пръстен е дрениран . Инсталацията е исправна.

Предпазните клапани и дихателните клапани с огнепреградители на резервоарите за кондензат и метанол са в исправност.

3. Пожарен пръстен на площадката на ПГХ Чирен:

- Пожарните хидранти са в исправност и под налягане;
- Помпите сработват на автоматичен режим.

4. Експлоатационна площадка на ПГХ Чирен:

- Дихателят с огнепреградител на подземния резервоар за масло към филтъра за природен газ е в исправност;
- Дихателите с огнепреградители на подземните резервоари за дизелово гориво и бензин на бензиностанцията са в исправност;
- Пожарогасителите са проверени и в исправност;
- Районът е почистен;
- Подходите към пожарните кранове са чисти;
- Крановете са обозначени;
- Площадката към басейна е почистена и достъпна.
- Вътрешното подаване за пожарогасене към склад Аварийен запас е в исправност и инсталацията е дренирана.

Извършил проверката:

*инж. Цветан Керефейски
Специалист ЗБУР*

ПРОТОКОЛ

Днес, 05.03.2021 г. в присъствието на:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1.инж. Сергей Йорданов Кътов | - Технолог/ремонт ГМК |
| 2.инж. Евгени Николов Петков | - Началник,служба/Енергиен |
| 3.инж. Цветан Ангелов Керефейски | - Специалист ЗБУР |

беше направена проверка за действието на противопожарната инсталация на ПГХ Чирен съгл. чл.49, ал.1,3 от Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите в склад за лесно запалими течности.

Проверена беше противопожарната инсталация – ПГВС 120. Раздвижени са хидравличните цилиндри. Охладителната инсталация е в изправност.

Пожарните пръстени и пожарните помпи са в изправност. Водата в ПП басейна е на нужното ниво. Направен е външен оглед на дихателните клапани, и огнепреградителите на баките за кондензат и метанол. Клапаните са в изправност.

Пожарният пръстен е дрениран. Оборудван е с лафетни струйници и гребьонки-двойни. Системата е в изправност.

Извършили проверката:

1. *инж. Сергей Йорданов Къто*
Технолог/експлоатация
2. *инж. Евгени Николов Петко*
Началник,служба/Енергиен
3. *инж. Цветан Керефейски*
Специалист ЗБУР

ПРОТОКОЛ

Днес, 05.03.2021 г. в присъствието на:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. инж. Сергей Йорданов Кътов | - Технолог/ремонт ГМК |
| 2. инж. Евгени Николов Петков | - Началник, служба/Енергиен |
| 3. инж. Цветан Ангелов Керемейски | - Специалист ЗБУР |

беше направена проверка за действието на противопожарната инсталация на ПГХ Чирен съгл. чл.49, ал.1,3 от Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Беше констатирано, че басейнът за оборотна вода е изпразнен, всички сектори от Охладителните кули са пълни с вода, което е достатъчно за поддържане на пожарния пръстен в готовност.

Помпите сработват автоматично. Всички кранове дренират нормално, системата е в готовност за работа.

В Компресорен Цех и в Склад аварийен запас за тръби пожарните пръстени са дренирани. Крановете са в изправност и пожарните шкафови са оборудвани с шлангове и струйници, поставени са инструкции за ползване на крановете. Пътеките са с открит достъп.

Извършили проверката:

1. инж. Сергей Йорданов Кътов
Технолог/експлоатация
2. инж. Евгени Николов Петков
Началник, служба/Енергиен
3. инж. Цветан Керемейски
Специалист ЗБУР

