



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

от

МАНОЛ ГЕНОВ - Министър на околната среда и водите

ОТНОСНО: Оперативното управление на водите на национално ниво в Р. България

I. СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ В СТРАНАТА ЗА м. ОКТОМВРИ 2025 г.

Общият обем на речния отток в страната за октомври е 891 млн. м³. Стойността му е повече от 2 пъти спрямо предходния месец и около 3 пъти повече спрямо октомври 2024 г.

В **Дунавския водосборен басейн** обемът на речния отток за изминалия месец е 496 млн. м³, което е около 4 пъти повече спрямо септември и е около 3 пъти повече спрямо октомври 2024 г. Повишения на речните нива, в резултат на валежи, са регистрирани през първата декада и през последните дни от месеца. Значителни са били повишенията в периода 6- 9.X: с до 178 см в средното и долното течение на р. Искър, с до 226 см в основното течение на р. Вит, с 555 см на р. Осъм при с. Изгрев, с 395 см при гр. Велико Търново и с 477 см при с. Каранци на р. Янтра, с 428 см на р. Джулюница при с. Джулюница, със 128 см на р. Черни Лом при с. Широково. В резултат на интензивни валежи на 10.X. р. Янтра излезе от коритото си в района на с. Долна Студена, заливайки прилежащи земеделски земи. През изминалия месец средномесечните водни количества на повече от реките в басейна са над месечните норми. В поречията Вит, Осъм средномесечните водни количества са от два до четири пъти над нормата за октомври; средно месечното водно количество на р. Росица при гр. Севлиево е осем пъти над месечната норма, а на р. Джулюница при с. Джулюница е 16 пъти над нормата за октомври. Под нормите за октомври са р. Искър при гр. Нови Искър и гр. Роман и поречие Русенски Лом.

В **Черноморския водосборен басейн** обемът на речния отток за октомври е 47 млн. м³, което е около 3 пъти повече от предходния месец и около 2 пъти повече от обема за октомври 2024 г. Значителни повишения на речните нива, в резултат на валежи, са регистрирани в периода 1-4.X. на р. Ропотамо при с. Веселие с 351 см; в периода 6-9.X. със 117 см на р. Ропотамо при с. Веселие, със 116 см на р. Врана при с. Кочово, със 154 см на р. Луда Камчия при с. Берово. В резултат на интензивни валежи на 3.X. са регистрирани поройни и речни наводнения във водосборите и в крайбрежните зони на южночерноморските реки. През октомври средномесечните водни количества на повечето



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22


Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



от реките в басейна са около и под месечните норми. С водно количество над нормата за октомври е р. Врана при с. Кочово.

В **Източнобеломорския водосборен басейн** обемът на речния отток за октомври е 245 млн. м³, което е около 2 пъти повече спрямо миналия месец и спрямо октомври 2024 г. Повишения на речните нива, в резултат на валежи, са регистрирани през първата декада на месеца. Значителни са повишенията в периода 1-4.X. във водосборите на: р. Марица - със 111 см на р. Луда Яна при с. Росен, със 108 см на р. Стряма при с. Баня, с 94 см на р. Чепеларска при с. Бачково; р. Арда - с до 176 см в основното течение на реката, с 92 см на р. Черна при с. Търън, със 190 см на р. Елховска при гр. Рудозем и р. Бяла - със 183 см при с. Долно Луково. Във водосбора на р. Тунджа по-съществени повишения са отчетени в периода 6-9.X. - с до 98 см по основната река, с 88 см на р. Беленска при гара Чумерна. През октомври средномесечните водни количества на повечето от реките в басейна са под месечните норми. Над нормите за октомври са реките Тунджа при гр. Павел баня, Тополница при с. Поибрене, Чепеларска при с. Бачково и Арда при гр. Рудозем и с. Вехтино.


В **Западнобеломорския водосборен басейн** обемът на речния отток за изминалия месец е 103 млн. м³, което е около 2,5 пъти повече от този за септември и с 1,5 пъти повече от този за октомври 2024 г. Повишения на речните нива, в резултат на валежи, са регистрирани в периода 1-4.X. във водосбора на р. Места - с до 81 см по основната река, и в периода 26-29.X. на р. Струма - със 101 см при Кресненско ханче. През октомври средномесечните водни количества на повечето от реките в басейна са под месечните норми. Средномесечните водни количества на р. Елешница при с. Ваксево и р. Джерман при гр. Дупница са над нормите за октомври.

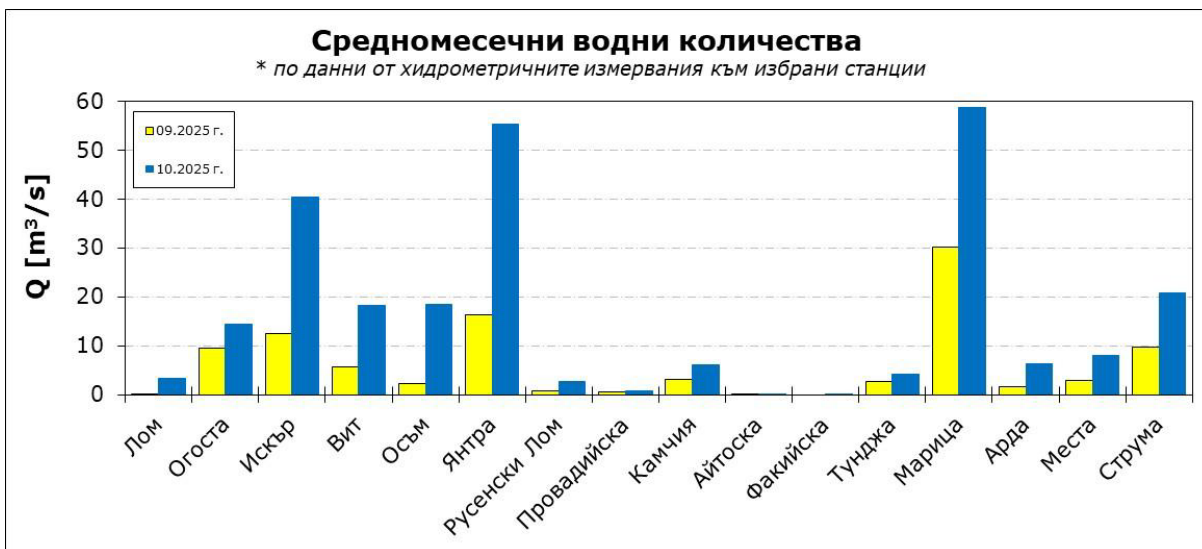

2. СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА НА ЗАСУШАВАНЕ


НИМХ ежесечно изчислява стойността на индекса на засушаване SRI, на база предварително определени средномесечни водни количества по поречия. За месец октомври 2025 г. индексите са, както следва:


- умерено засушаване – по поречията на реките Факийска и Струма;
- около средното засушаване – по поречията на реките Огоста, Искър, Янтра, Русенски Лом, Провадийска, Ропотамо, Тунджа, Марица и Места;
- в останалите поречия няма засушаване.

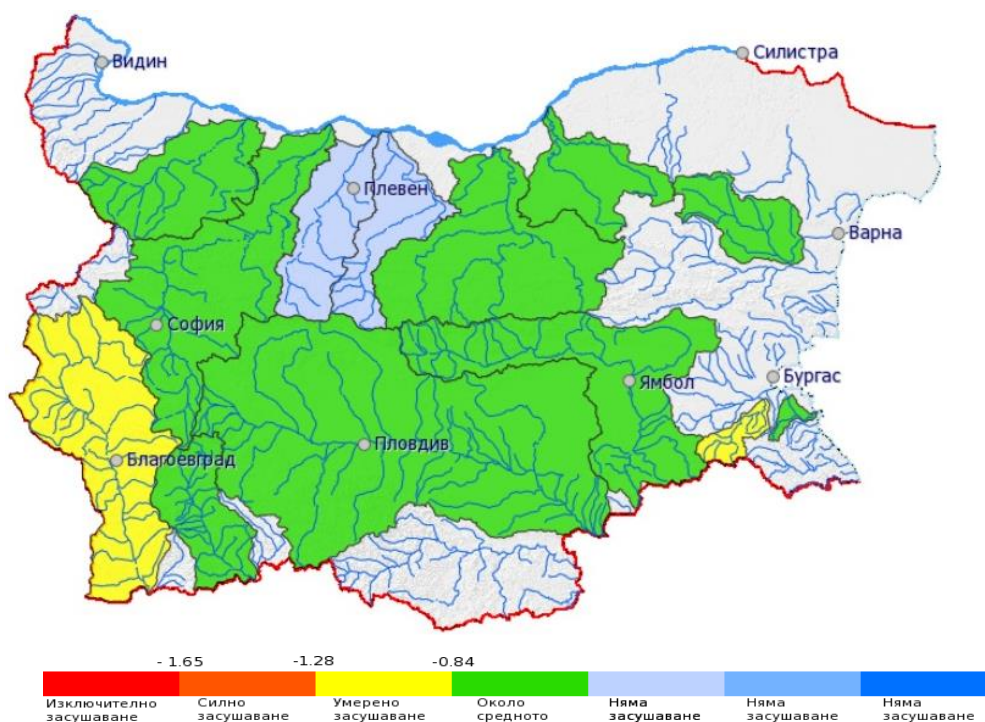

II. СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ ПРЕЗ м. ОКТОМВРИ 2025 г.

В Министерството на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в комплексните и значими язовири, по приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, на базата на ежедневна информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях. Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. **Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 октомври 2025 г. е 3445,9 млн. м³ и представлява 52,7% от сумата на общите им обеми. Сумарният им завирен обем към 31 октомври 2025 г. е приблизително с 3,7% по-голям спрямо този в края на месец септември 2025 г. и с 6,0% по-голям спрямо обема към 31 октомври 2024 г.**

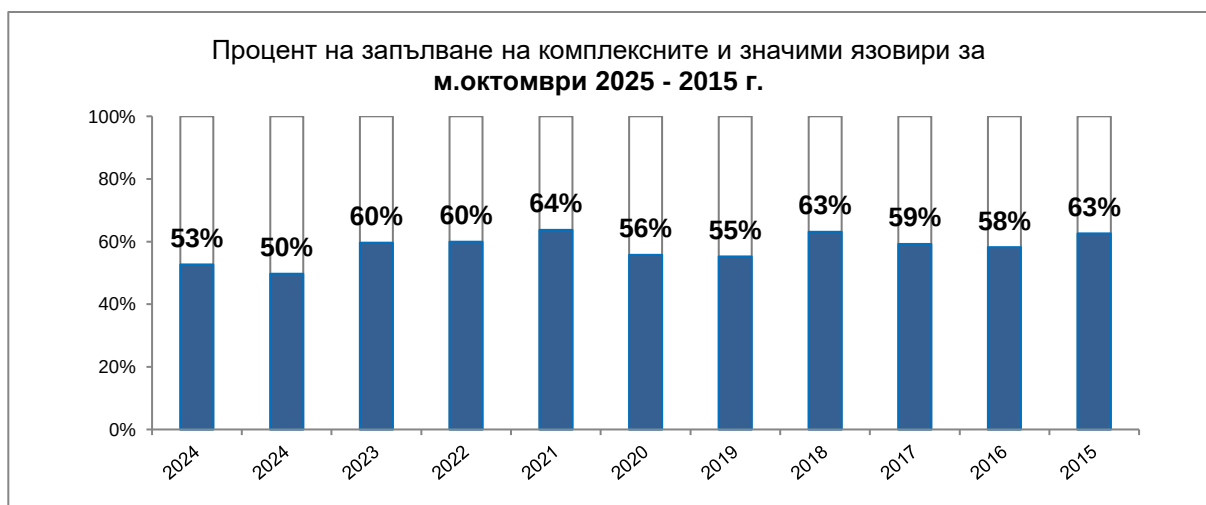

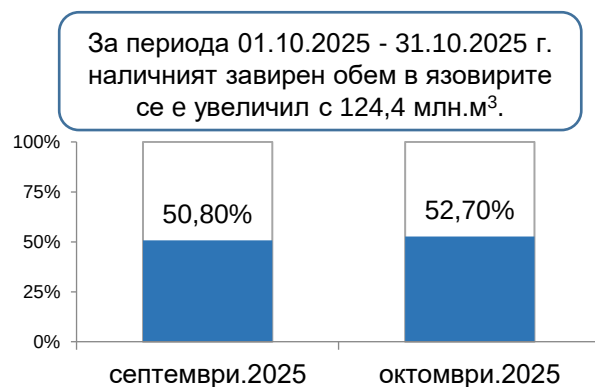

Наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири, в края на месец октомври 2025 г. са, както следва:

- язовири, от които водите се използват за питейно-битово водоснабдяване – 64,0% от общия им обем.

- язовири, от които водите се използват за напояване – 29,9% от общия им обем;
- язовири, от които водите се използват за енергетика – 65,3% от общия им обем.

Към 31 октомври със запълване над 90% са язовирите: „Христо Смирненски“, „Боровица“, „Пчелина“, „Тошков Чарк“ и „Кричим“. Преливал е яз. „Пчелина“ без опасност за населението и инфраструктурата в района.

Получените данни на регистрираните общи притоци на водосборите към комплексните и значими язовири са изминалите 10 месеца са следните:

- притоците към язовирите „Бели Искър“, „Ясна поляна“, „Огняново“, „Тракиец“ и „Пчелина“, са характерни за средна по влажност година (50% обезпеченост на притока);
- притоците към язовирите „Искър“, „Христо Смирненски“, „Студена“, „Домлян“, „Александър Стамболийски“, „Малко Шарково“, „Белмекен“, „Въча“ и „Панчарево“ са характерни за средно суха година (приток с обезпеченост 75%);
- за всички други комплексни и значими язовири, реалният постъпил приток е относим към притока характерен за много суха година (приток с обезпеченост 95%).

III. КОМПЛЕКСНИ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, ВОДИТЕ ОТ КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Сумарният завирен обем на язовирите, от които водите се използват за питейно-битово водоснабдяване **към 31 октомври 2025 г. е 960,1 млн. м³, което представлява 64,0% от общия им обем и е приблизително с 3,3% по-голям спрямо обема към 30 септември 2025 г. и с 1,3% по-голям от обема към 31 октомври 2024 г.**

Степента им на напълване е, както следва: яз. „Искър“ – 79,1%, яз. „Бели Искър“ – 68,6%, яз. „Среченска бара“ – 88,6%, яз. „Христо Смирненски“ – 91,5%, яз. „Йовковци“ – 54,4%, яз. „Тича“ – 44,7%, яз. „Камчия“ – 45,0%, яз. „Ясна поляна“ – 53,6%, яз. „Асеновец“ – 51,2%, яз. „Боровица“ – 99,4%, яз. „Студена“ – 77,6%, яз. „Дяково“ – 54,7%.



IV. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ, В ТОВА ЧИСЛО С МЕСЕЧНИЯ ГРАФИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Действията на МОСВ са насочени към балансирано разпределение на наличния ресурс и насърчаване на устойчивото му използване и опазване.

След анализ и преценка в съответствие с разпоредбите на чл. 53 от Закона за водите и приоритетите посочени в чл. 50, ал. 4 на ЗВ, е изготвен месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири за месец октомври 2025 г.

По отношение водовземането за питейно-битово водоснабдяване, разрешените водни количества на ВиК дружествата за питейно-битово водоснабдяване са в съответствие с разрешените лимити по издадените разрешителни за водовземане, запълването на язовирите, очаквания приток и утвърдения годишен график за 2025 година. Предвид ниския обем и малък приток, както и реално използваните водни обеми и възможните алтернативи, в съответствие с годишния график, са редуцирани заявките на ВиК операторите за водовземане от яз. „Асеновец“, яз. „Камчия“, яз. „Тича“ и яз. „Студена“.

Предвид ниските обеми в язовирите, използвани за напояване, заявките на „Напоителни системи“ ЕАД са редуцирани, в съответствие с утвърдения годишен график за 2025 година и при отчитане и на данните за осъщественото водовземане за напояване през предходни години. Количествата за напояване от яз. „Тича“, яз. „Батак“ и яз. „Белмекен“ са редуцирани, от яз. „Ястребино“ не е разрешено водовземане, предвид постигната договореност с НС ЕАД на проведената работна среща на 26 август 2025 г., съгласно която през месец септември НС ЕАД използват предназначените за месец октомври водни количества за напояване.

По отношение водовземането за производство на електроенергия – редуцирана е заявката за водовземане от яз. „Белмекен“, предвид ниските обеми в язовирите „Георги Трайков“, „Жребчево“, „Горни Дъбник“, „Тича“ и „Огоста“, не са разрешени водни обеми за производство на електроенергия на енергиен режим. От язовирите използвани за питейно-битово водоснабдяване не е разрешена работа на ВЕЦ на енергиен режим с изключение на яз. „Христо Смирненски“ и язовирите „Калин“ и „Карагьол“, предвид наличните обеми в тях. За язовирите „Христо Смирненски“ и „Калин“ са поставени обеми, които да не се надвишават, във връзка с поемане на очакван приток.

По отношение на водовземането за промишлено водоснабдяване и други цели, предвид ниските обеми е ограничено водовземането от яз. „Копринка“ и са редуцирани водите: за ТЕЦ Сливен от яз. „Жребчево“ и за „Стомана индъстри“ АД от яз. „Студена“.

С изменение на месечният график, предвид постъпилия значителен проток и повишения наличен воден обем в язовирите, са удовлетворени заявките на дружествата за допълнителни водни количества, както следва:

- от яз. „Христо Смирненски“ – в размер на 2,000 млн. м³ вода за производство на електроенергия;
- от яз. „Александър Стамболийски“ – 5,000 млн. м³ вода за производство на електроенергия;
- от яз. „Розов кладенец“ – 0,900 млн. м³ вода за промишлени цели и охлаждане на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“.

14.11.2025 г.

X

МАНОЛ ГЕНОВ
Министър на околната среда и водите
Signed by: MANOL TRIFONOV GENOV