



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ


МАНОЛ ГЕНОВ - Министър на околната среда и водите

ОТНОСНО: Оперативното управление на водите на национално ниво в Р. България


I. СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ В СТРАНАТА ЗА м. НОЕМВРИ 2025 г.

Общият обем на речния отток в страната за ноември е 1211 млн. м³. Стойността му е с около 36% повече спрямо предходния месец и над 3 пъти повече спрямо ноември 2024 г.

В **Дунавския водосборен басейн** обемът на речния отток за месец ноември е 479 млн. м³, което е с около 3% по-малко спрямо октомври и над 2,5 пъти повече спрямо ноември 2024 година. По-съществени повишения на речните нива, в резултат на валежи, са регистрирани през втората половина на месеца: с 92 см до 155 см по основното течение на р. Искър в периода 18-22.XI; в периода 26-30.XI със 158 см на р. Нишава при с. Калотина, със 132 см на р. Палакария при с. Рельово, със 111 см на р. Искрецка при гр. Своге, със 102 см на р. Искър при с. Ребърково, със 117 см на р. Джулюница при с. Джулюница, с 96 см на р. Янтра при с. Каранци. През изминалия месец средномесечните водни количества на повечето от реките в басейна са около и над месечните норми. Единствено водните количества на р. Голяма река при гр. Стражица и в поречието Русенски Лом са под месечните норми.

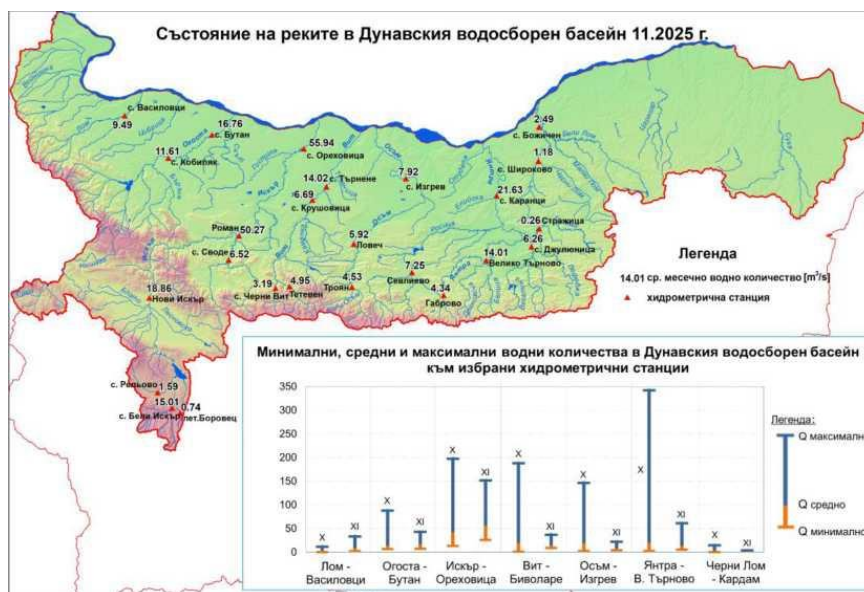


В **Черноморския водосборен басейн** обемът на речния отток за ноември е 38 млн. м³, което е с около 19% по-малко от предходния месец, но с около 60% повече от обема за ноември 2024 година. В периода 4-8.XI, в резултат на валежи, по-съществено се е повишило нивото на р. Ропотамо при с. Веселие – със 124 см. През ноември средномесечните водни количества на реките в басейна са под месечните норми.

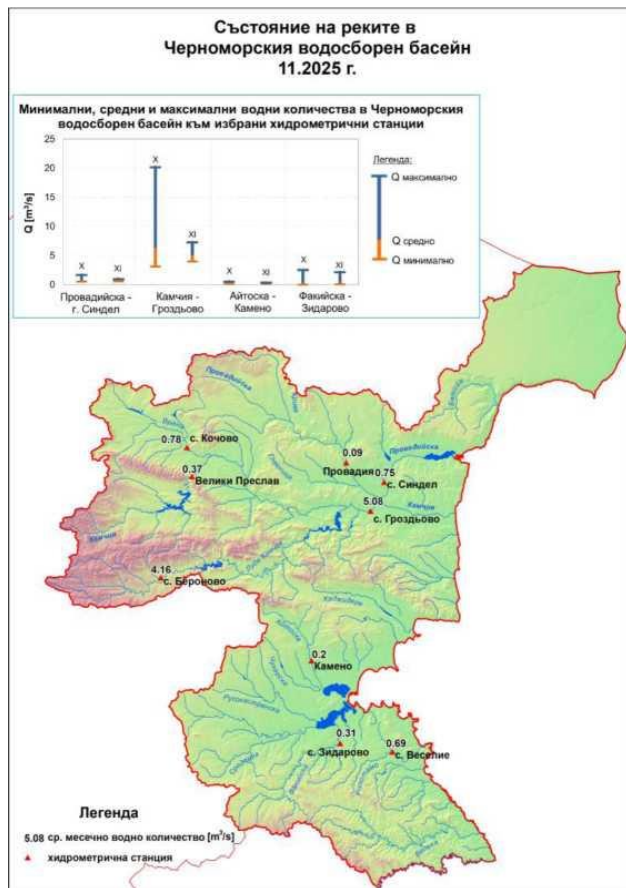


В **Източнобеломорския водосборен басейн** обемът на речния отток за м. ноември е 293 млн. м³, което е с около 20% повече спрямо миналия месец и над 3 пъти повече спрямо ноември миналата година. През голяма част от изминалия месец, в резултат на валежи, са регистрирани значителни повишения на речните нива: в периода 09-13.XI във водосбора на р. Арда – с 93 см на р. Върбица при сп. Джебел, с 317 см на р. Крумовица при с. Горна кула, със 101 см на р. Арда при с. Вехтино; в периода 18-22.XI на р. Крумовица при с. Горна кула с 216 см; в периода 26-30.XI отново във водосбора на р. Арда – със 116 см до 191 см в основното течение на реката, със 125 см на р. Елховска при гр. Рудозем, със 156 см до 312 см на р. Върбица, със 112 см на р. Крумовица при с. Горна кула, със 113 см на р. Големница при с. Татул. В резултат на продължителни и обилни валежи, на 27.XI р. Арда излезе от коритото си в района на с. Китница. През ноември средномесечните водни количества на повечето от реките в поречия Тунджа и Арда са около и над нормата, а по-голяма част от реките в поречие Марица са под месечните норми.

В **Западнобеломорския водосборен басейн** обемът на речния отток за изминалия месец е 402 млн. м³, което е близо 4 пъти повече от този за октомври и почти 5,5 пъти повече от този за ноември 2024 година. Значителни повишения на речните нива в целия басейн, в резултат на валежи от дъжд, бяха регистрирани основно през втората половина на месеца, както следва: в периода 18-22.XI в основното течение на р. Места със 187 см до 255 см, със

196 см на р. Исток при с. Баня, със 71 см до 163 см в основното течение на р. Струма, със 105 см на р. Елешница при с. Ваксево, с 93 см на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево; в периода 26-30.XI в основното течение на р. Места с 91 см до 123 см, със 138 см на р. Исток при с. Баня, със 77 см до 138 см в основното течение на р. Струма. На 22.XI река Места е излязла от коритото си в района на гр. Хаджидимово, заливайки прилежащите речни тераси и земеделски земи. На 27.XI реките Санданска Бистрица и Лешница излизат от коритата си, заливайки приземни етажи, мазета и инфраструктура на територията на селата съответно Лиляново и Лешница. През ноември средномесечните водни количества на повечето от реките в басейна са над месечните норми. Средномесечното водно количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево е под нормата за ноември.

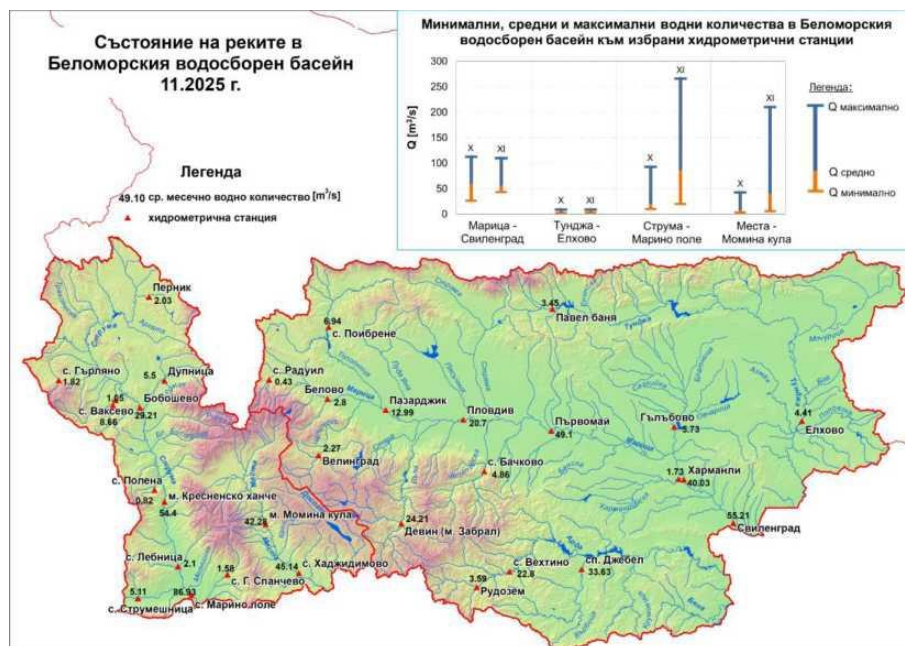

2. СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА НА ЗАСУШАВАНЕ


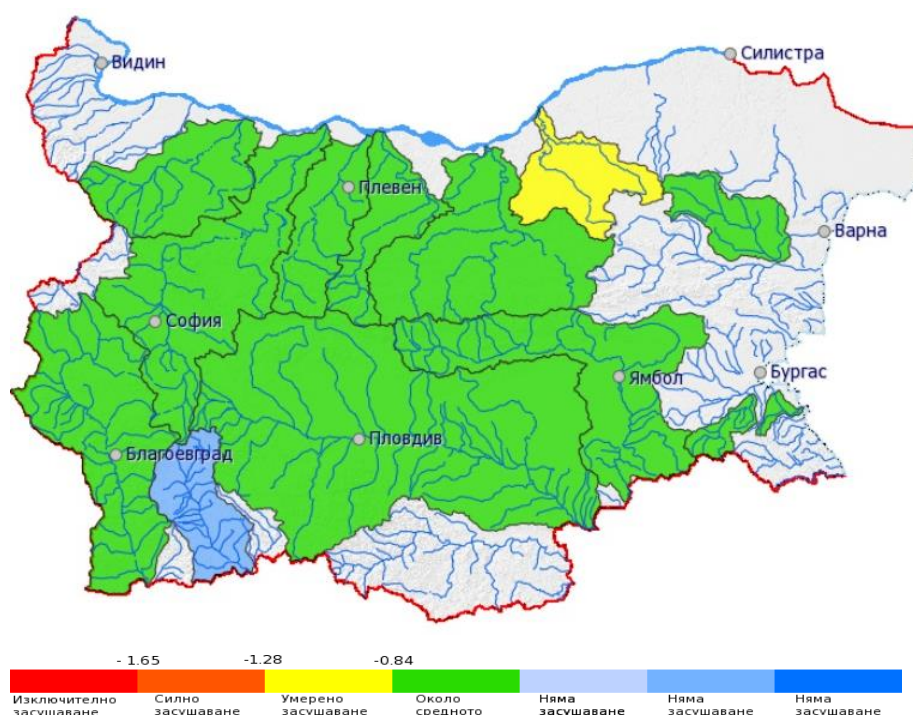


НИМХ ежесечно изчислява стойността на индекса на засушаване SRI, на база предварително определени средномесечни водни количества по поречия. За месец ноември 2025 г. индексите са, както следва:

- умерено засушаване – по поречието на река Русенски Лом;
- около средното засушаване – по поречията на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Провадийска, Факийска, Ропотамо, Тунджа, Марица и Струма;
- в останалите поречия няма засушаване.

II. СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ ПРЕЗ м. НОЕМВРИ 2025 г.

В Министерството на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в комплексните и значими язовири, по приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, на базата на ежедневна информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях. Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. **Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30 ноември 2025 год. е 3740,7 млн. м³ и представлява 57,2% от сумата на общите им обеми. Сумарният им завирен обем към 30 ноември 2025 г. е приблизително с 8,6% по-голям спрямо този в края на месец октомври 2025 г. и с 17,6% по-голям спрямо обема към 30 ноември 2024 г.**

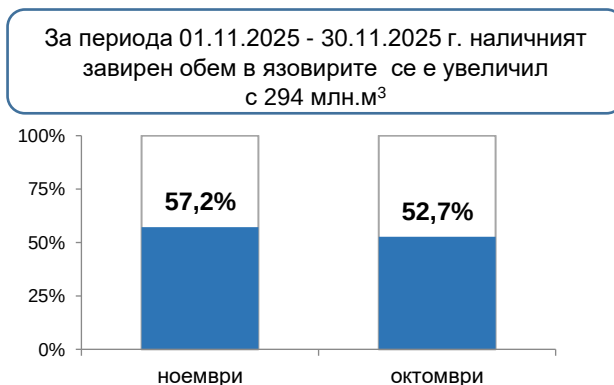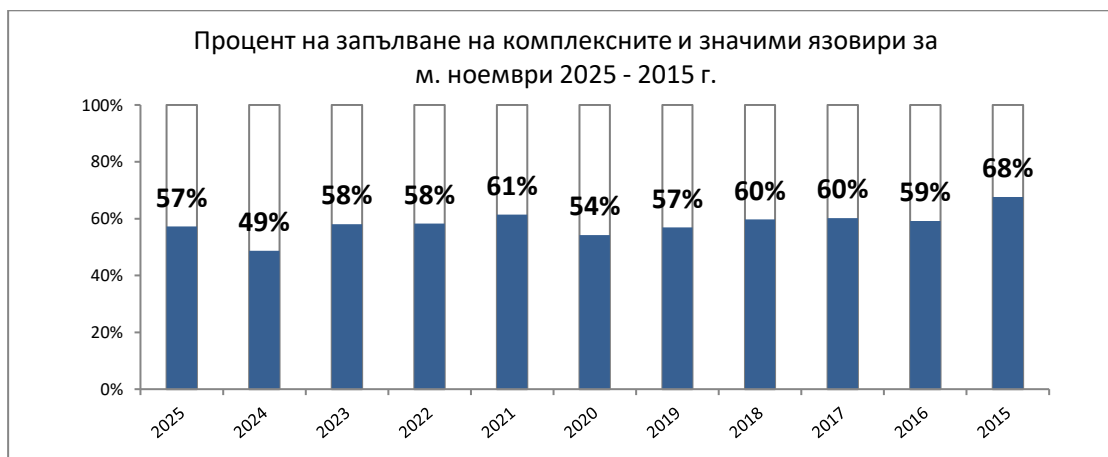

Наличните зави́рени обе́ми в комплексните и значими язовири, в края на месец ноември 2025 г. са, както следва:

- язовири, от които водите се използват за питейно-битово водоснабдяване – 67,1% от общия им обем.

- язовири, от които водите се използват за напояване – 33,3% от общия им обем;

- язовири, от които водите се използват за енергетика – 71,6% от общия им обем.

Към 30 ноември със 100% запълване са язовирите „Боровица“ и „Пчелина“, със запълване над 90% са язовирите: „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Студена“, „Тошков Чарк“ и „Кричим“. Преливали са яз. „Пчелина“ и яз. „Боровица“ без опасност за населението и инфраструктурата в района.


Получените данни на регистрираните общи притоци на водосборите към комплексните и значими язовири за изминалите 11 месеца са следните:

- притоците към язовирите „Искър“, „Бели Искър“, „Христо Смирненски“, „Ясна поляна“, „Студена“, „Огняново“, „Белмекен“ и „Пчелина“, са характерни за средна по влажност година (50% обезпеченост на притока);
- притоците към язовирите „Огоста“, „Среченска бара“, „Домлян“, „Тракиец“, „Дяково“, „Панчарево“, „Александър Стамболийски“, „Малко Шарково“, „Доспат“ и „Въча“ са характерни за средно суха година (приток с обезпеченост 75%);
- за всички други комплексни и значими язовири, реалният постъпил приток е относително към притока характерен за много суха година (приток с обезпеченост 95%).

III. КОМПЛЕКСНИ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, ВОДИТЕ ОТ КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Сумарният зави́рен обем на язовирите, от които водите се използват за питейно-битово водоснабдяване **към 30 ноември 2025 г. е 1006,6 млн. м³, което представлява 67,1% от общия им обем и е приблизително с 4,8% по-голям спрямо обема към 31 октомври 2025 г. и с 9,4% по-голям от обема към 30 ноември 2024 г.**

Степента им на напълване е, както следва: яз. „Искър“ – 84,3%, яз. „Бели Искър“ – 71,9%, яз. „Среченска бара“ – 98,1%, яз. „Христо Смирненски“ – 97,1%, яз. „Йовковци“ – 52,5%, яз. „Тича“ – 44,9%, яз. „Камчия“ – 45,7%, яз. „Ясна поляна“ – 53,9%, яз. „Асеновец“ – 51,7%, яз. „Боровица“ – 100%, яз. „Студена“ – 95,1%, яз. „Дяково“ – 63,9%.

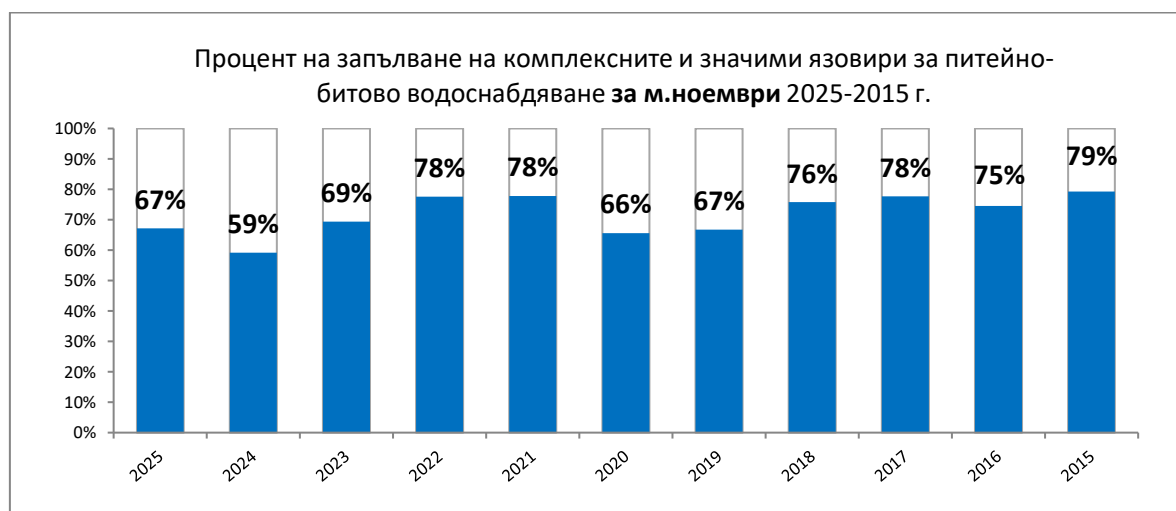

IV. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ, В ТОВА ЧИСЛО С МЕСЕЧНИЯ ГРАФИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Действията на МОСВ са насочени към балансирано разпределение на наличния ресурс и насърчаване на устойчивото му използване и опазване.

След анализ и преценка в съответствие с разпоредбите на чл. 53 от Закона за водите и приоритетите посочени в чл. 50, ал. 4 на ЗВ, е изготвен месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири за месец ноември 2025 г.

По отношение водовземането за питейно-битово водоснабдяване, разрешените водни количества на ВиК дружествата за питейно-битово водоснабдяване са в съответствие с разрешените лимити по издадените разрешителни за водовземане, запълването на язовирите, очаквания приток и утвърдения годишен график за 2025 година. Предвид ниския обем и малък приток, както и реално използваните водни обеми и възможните алтернативи, в съответствие с годишния график, са редуцирани заявките на ВиК операторите за водовземане от яз. „Асеновец“, яз. „Йовковци“, яз. „Камчия“, яз. „Тича“ и яз. „Студена“.

По отношение водовземането за напояване – предвид приключилия напоителен сезон, не се предвиждат води за напояване, с изключение на минимални количества за напояване на оранжерии от яз. „Въча“.

По отношение водовземането за производство на електроенергия – предвид ниските обеми в язовирите „Георги Трайков“, „Жребчево“, „Горни Дъбник“, „Тича“ и „Огоста“, не са разрешени водни обеми за производство на електроенергия на енергиен режим. От язовирите използвани за питейно-битово водоснабдяване не е разрешена работа на ВЕЦ на енергиен режим с изключение на яз. „Христо Смирненски“ и язовирите „Калин“ и „Карагьол“, предвид наличните обеми в тях. На енергиен режим работят ВЕЦ на язовирите: „Голям Беглик“, „Белмекен“, „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“.

По отношение на водовземането за промишлено водоснабдяване и други цели – заявките на дружествата са удовлетворени, с изключение на водовземането от яз. „Копринка“ и яз. „Ал. Стамболийски“, поради планирани ремонтни дейности от НЕК ЕАД.

С изменение на месечният график, са предприети следните действия:

- Предвид бързото покачване на наличния обем в язовир „Студена“ и необходимостта от освобождаване на количества, с цел поемане на очакван приток, с изменение на месечния график е указано обемът в язовира да не надвишава 24,200 млн. м³ и се поддържа без съществени отклонения чрез работата на ВЕЦ и/или облекчителните съоръжения, и регулиране на притока чрез включване и изключване на събирателните деривации и/или водохващания от тях, с оглед гарантиране на питейно-битовото водоснабдяване.
- Разрешени са допълнително 1,800 млн. м³ вода от яз. „Белмекен“ за производство на електроенергия, за покриване нуждите на електроенергийната система на страната от допълнителни мощности.

17.12.2025 г.

X

МАНОЛ ГЕНОВ
Министър на околната среда и водите
Signed by: MANOL TRIFONOV GENOV