



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ

МАНОЛ ГЕНОВ - Министър на околната среда и водите

ОТНОСНО: Оперативното управление на водите на национално ниво в Р. България

I. СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ В СТРАНАТА ЗА М. ЮНИ 2025 Г.

Общият обем на речния отток в страната за месец юни е 644 млн. м³. Стойността му е с 41% по-малка от тази за предходния месец май и с 17% по-малка спрямо юни 2024 г.

В **Дунавския водосборен басейн** обемът на речния отток за изминалия месец юни е 286 млн. м³, което е с 46% по-малко спрямо месец май 2025 г. и с 20% по-малко спрямо юни 2024 г. През изминалия месец речните нива в басейна се понижават. В резултат на валежи, в периодите 4-7.VI и 27-30.VI са регистрирани краткотрайни повишения в басейна. По-значителни повишения са регистрирани през втория период по течението на р. Искър – с до 104 см при гр. Нови Искър. През юни средномесечните водни количества на реките в басейна са под месечните норми.

В **Черноморския водосборен басейн** обемът на речния отток за м. юни е 31 млн. м³, което е с 45% по-малко спрямо предходния месец май и с 53% повече спрямо обема за юни 2024 година. През изминалия месец речните нива в басейна плавно се понижат. В резултат на валежи, основно през третото десетдневие, са регистрирани незначителни (под 10 см) повишения на речните нива. През юни средномесечните водни количества на реките в басейна са под месечните норми.

В **Източноевропейския водосборен басейн** обемът на речния отток за месец юни е 156 млн. м³, което е с 28% по-малко спрямо май 2025 г. и с 40% по-малко спрямо юни 2024 година. През изминалия месец речните нива в басейна плавно се понижават. В резултат на валежи, в периодите 4-7.VI, 19-21.VI и 27-30.VI, са регистрирани краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Повишения до около 40 см са регистрирани през първите два периода във водосбора на р. Арда и Рило-Родопските и Старопланинските притоци на р. Марица. През юни средномесечните водни количества на реките в басейна са под месечните норми.




София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



В Западнобеломорския водосборен басейн обемът на речния отток за изминалия месец юни е 172 млн. м³, което е с 40% по-малко от този през май 2025 г. и с 23% повече от този за юни 2024 година. През изминалия месец речните нива в басейна се понижават. В резултат на валежи, в периода 27-30.VI, са регистрирани краткотрайни повишения на речните нива с до 58 см за водосбора на р. Струма и с до 20 см за водосбора на р. Места. През юни средномесечните водни количества на реките в басейна са под месечните норми.


Графично представени данни за средномесечните, минималните и максималните водни количества през юни 2025 г. и май 2025 г:

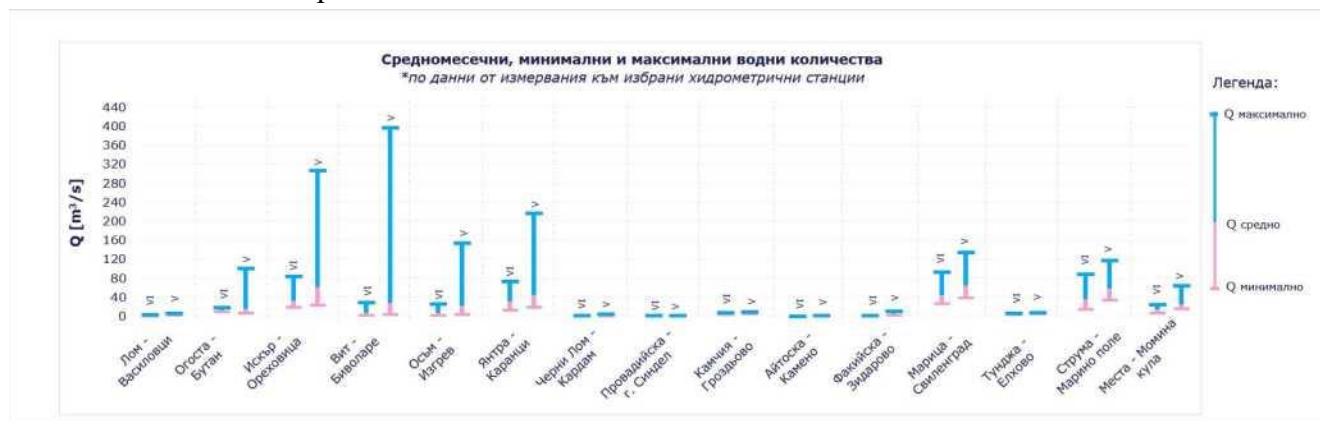

2. СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА НА ЗАСУШАВАНЕ



НИМХ ежесечно изчислява стойността на индекса на засушаване SRI, на база предварително определени средномесечни водни количества по поречието. За месец юни 2025 г. индексите са, както следва:

- изключително засушаване по поречието на р. Ропотамо;
- умерено засушаване – по поречието на реките Русенски Лом, Тунджа и Марица;
- около средното засушаване – по поречието на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Провадийска, Факийска, Места и Струма;
- в останалите поречия няма засушаване.

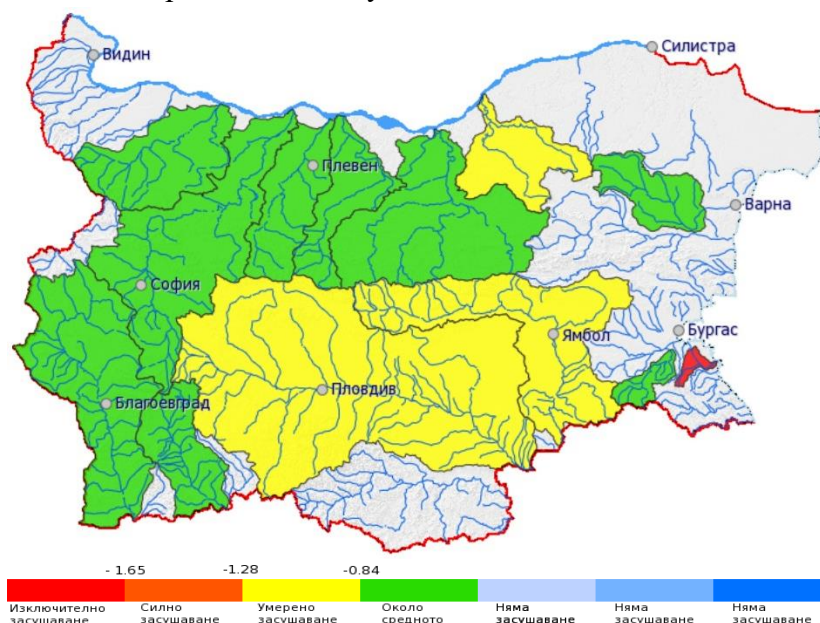

II. СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ ПРЕЗ М. ЮНИ 2025 Г.

В Министерството на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в комплексните и значими язовири, по приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, на базата на ежедневна информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях. Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. **Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30 юни 2025 г. е 4 136,5 млн. м³ и представлява 63,3% от сумата на общите им обеми. Сумарният им завирен обем към 30 юни 2025 г. е приблизително с 2,7% по-малък спрямо този в края на месец май 2025 г. и процентно равен на обема към 30 юни 2024 г.**

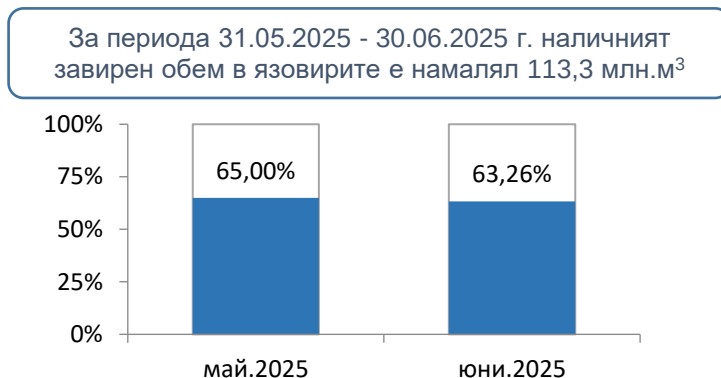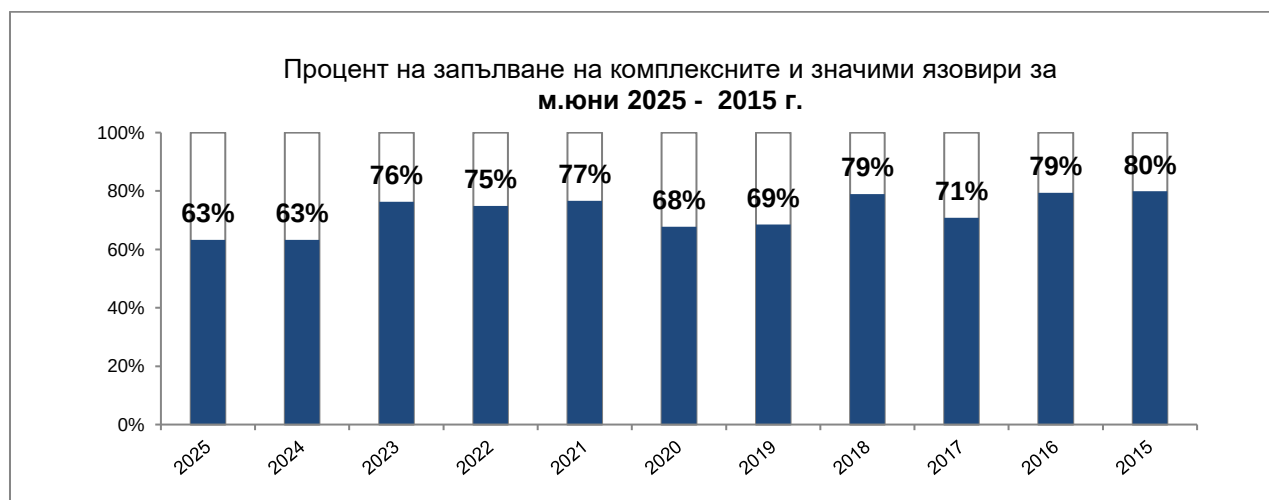

Наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири, в края на месец юни 2025 г. са, както следва:

- язовири, от които водите се използват за питейно-битово водоснабдяване – 70,5% от общия им обем.
- язовири, от които водите се използват за напояване – 38,7% от общия им обем;
- язовири, от които водите се използват за енергетика – 79,8% от общия им обем.

Към 30 юни със запълване над 90% са язовирите: „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Боровица“, „Студена“, „Калин“, „Карагьол“, „Пчелина“, „Въча“, „Кричим“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Розов кладенец“ и „Кокаляне“. Преливал е яз. „Пчелина“ без опасност за населението и инфраструктурата в района.


Получените данни на регистрираните общи притоци на водосборите към комплексните и значими язовири показват следното:

- притоците към язовирите „Бели Искър“, „Огняново“, „Ясна поляна“, „Тракиец“ и „Пчелина“ са характерни за средна по влажност година (50% обезпеченост на притока);
- притоците към язовирите „Искър“, „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Студена“, „Малко Шарково“, „Белмекен“, и „Дяково“ са характерни за средно суха година (приток с обезпеченост 75%);
- за всички други комплексни и значими язовири, реалният постъпил приток за първите шест месеца на 2025 г., е относим към приток характерен за много суха година (приток с обезпеченост 95%).

III. КОМПЛЕКСНИ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, ВОДИТЕ ОТ КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Сумарният завирен обем на язовирите, от които водите се използват за питейно-битово водоснабдяване *към 30 юни 2025 г. е 1057,2 млн. м³, което представлява 70,5% от общия им обем и е приблизително с 1,2% по-малък спрямо обема към 31 май 2025 г. и с 5,2% по-малък от обема към 30 юни 2024 г.*

Степента им на напълване е, както следва: яз. „Искър“ – 82,7%, яз. „Бели Искър“ – 86,1%, яз. „Среченска бара“ – 97,6%, яз. „Христо Смирненски“ – 92,8%, яз. „Йовковци“ – 58,5%, яз. „Тича“ – 50,3%, яз. „Камчия“ – 57,6%, яз. „Ясна поляна“ – 66,6%, яз. „Асеновец“ – 62,0%, яз. „Боровица“ – 98,2%, яз. „Студена“ – 93,9%, яз. „Дяково“ – 76,0%.

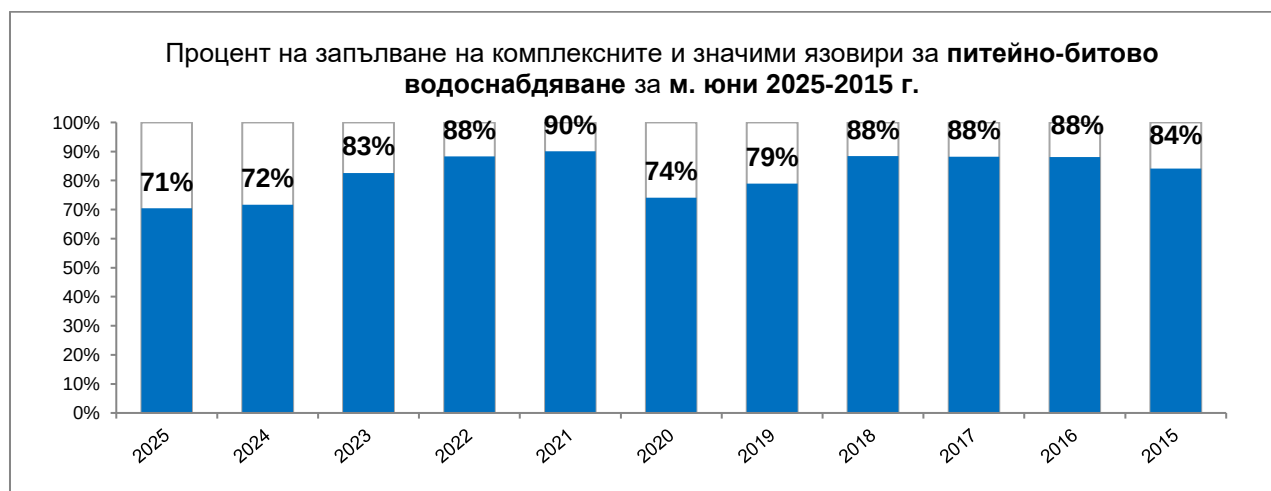

IV. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ, В ТОВА ЧИСЛО С МЕСЕЧНИЯ ГРАФИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Действията на МОСВ са насочени към балансирано разпределение на наличния ресурс и насърчаване на устойчивото му използване и опазване.

След анализ и преценка в съответствие с разпоредбите на чл. 53 от Закона за водите и приоритетите посочени в чл. 50, ал. 4 на ЗВ, е изготвен месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири за месец юни 2025 г.

По отношение водовземането за питейно-битово водоснабдяване, разрешените водни количества на ВиК дружествата за питейно-битово водоснабдяване са в съответствие с разрешените лимити по издадените разрешителни за водовземане,

запълването на язовирите, очаквания приток и утвърдения годишен график за 2025 година. Предвид ниския обем и малък приток, както и реално използваните водни обеми и възможните алтернативи, в съответствие с годишния график, са редуцирани заявки на ВиК операторите за водовземане от яз. „Асеновец“, яз. „Камчия“, яз. „Тича“ и яз. „Студена“.

По отношение водовземането за напояване: количествата за напояване са обсъдени на проведена работна среща в МОСВ, с участието на представители на МОСВ, МЗХ, НС ЕАД, НЕК ЕАД, в т.ч. зам.-министър на околната среда и водите и зам.-министър на земеделието и храните. Липсата на съоръжения за пълнене на яз. „Пясъчник“ налага използването на води за напояване от енергийните язовири. Предвид ниските обеми в язовирите използвани за напояване, заявките на „Напоителни системи“ за водовземане от язовирите „Ястребино“, „Тича“, „Копринка“, „Жребчево“, „Домлян“, „Тополница“ и Батак“ са редуцирани, в съответствие с утвърдения годишен график за 2025 година и при съобразяване на данните за осъществяването на водовземане за напояване през предходни години.

По отношение водовземането за производство на електроенергия, са редуцирани заявките на водоползвателите от яз. „Александър Стамболийски“. Предвид ниските обеми в язовирите „Георги Трайков“, „Жребчево“, „Горни Дъбник“, „Тича“ и „Огоста“, не са разрешени водни обеми за производство на електроенергия на енергиен режим.

По отношение на водовземането за промишлено водоснабдяване, заявките на дружествата са удовлетворени.

С изменения на месечния график са разрешени допълнителни водни количества за удовлетворяване на исканията за приоритетно водовземане за напояване на земеделски култури, както следва:

- от яз. „Пясъчник“ – в размер на 2,00 млн. м³ вода за напояване;
- от яз. „Жребчево“ – в размер на 5,00 млн. м³ вода за напояване;
- от яз. „Въча“ – в размер на 1,5661 млн. м³ вода за напояване;
- от яз. „Дяково“ – в размер на 0,07858 млн. м³ вода за напояване;
- от яз. „Белмекен“ – в размер на 4,00 млн. м³ вода за напояване;
- от яз. „Батак“ – в размер на 4,00 млн. м³ вода за напояване;
- от яз. „Тополница“ – в размер на 0,07858 млн. м³ вода за напояване.

16.7.2025 г.

X

МАНОЛ ГЕНОВ
Министър на околната среда и водите
Signed by: MANOL TRIFONOV GENOV