


В **Черноморския водосборен басейн** обемът на речния отток за август е 19 млн. м³, което е с 4% по-малко от предходния месец, но с 39% повече от обема за август 2024 година. През изминалия месец речните нива в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи, през втората половина от месеца са регистрирани краткотрайни, незначителни повишения на речните нива, по-съществени в периода 18-20.VIII на река Велека при с. Граматиково с +29 см. През м. август средномесечните водни количества на реките в басейна са под месечните норми. През целия изминал месец реките Факийска в района на хидрометричната станция при с. Зидарово и Ропотамо в района на хидрометричната станция при с. Веселие са пресъхнали.



В **Източнобеломорския водосборен басейн** обемът на речния отток за м. август е 202 млн. м³, което е с 49% повече спрямо юли и с 35% повече спрямо август 2024 година. През по-голямата част от изминалия месец речните нива в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи, в отделни дни на месеца са регистрирани краткотрайни, незначителни повишения на речните нива. По-значителни са били те в периода 18-20.VIII на река Харманлийска при гр. Харманли - с до +38 см. През август средномесечните водни количества на повечето от реките в басейна са под месечните норми. Над тях са били единствено реките Въча при гр. Девин и Арда при гр. Рудозем.


В **Западнобеломорския водосборен басейн** обемът на речния отток за изминалия месец е 46 млн. м³, което е с 19% по-малко от този за юли и с 2% повече от този за август 2024 година. През август нивата на реките в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи, в отделни дни на месеца са регистрирани краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени в периода 4-6.VIII във водосбора на р. Струма (+44 см на р. Струма при Кресненско ханче). През август средномесечните водни количества на реките в басейна са под месечните норми. През първите четири дни на месеца р. Лебница в района на хидрометричната станция при с. Лебница е пресъхнала.

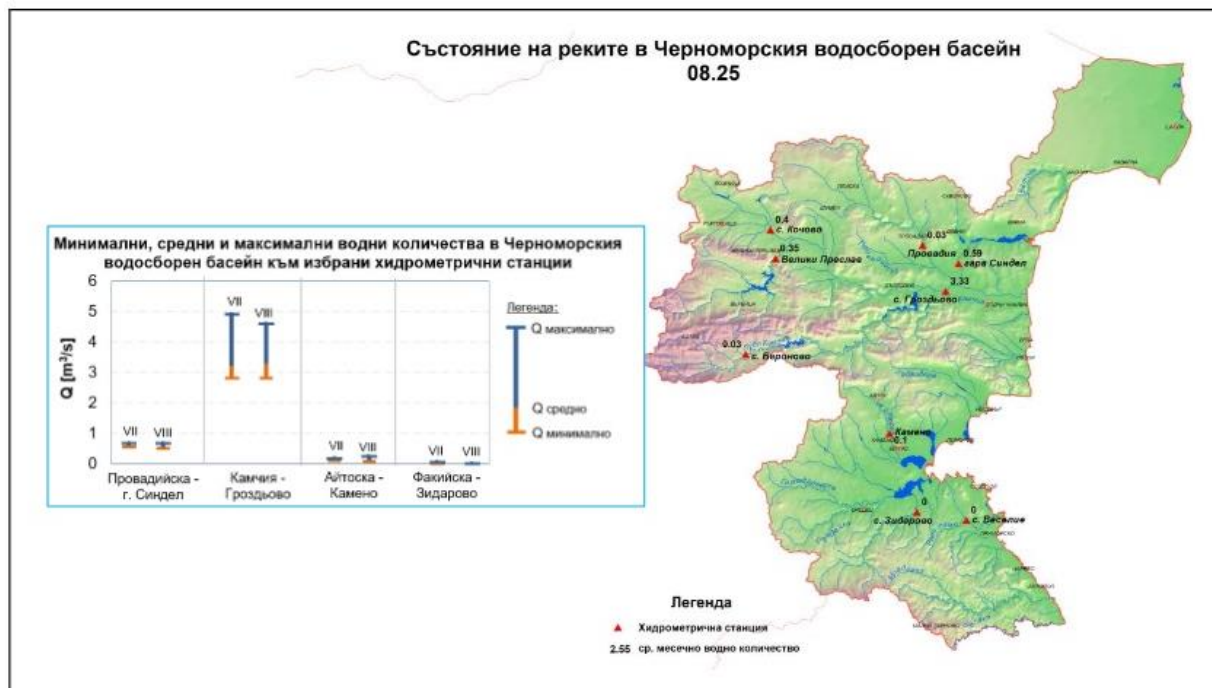

2. СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА НА ЗАСУШАВАНЕ



НИМХ ежесечно изчислява стойността на индекса на засушаване SRI, на база предварително определени средномесечни водни количества по поречия. За месец август 2025 г. индексите са, както следва:

- изключително засушаване по поречието на реките Русенски Лом, Факийска и Ропотома;
- силно засушаване – по поречието на реките Искър, Места и Струма;
- умерено засушаване – по поречието на реките Осъм, Марица и Тунджа;
- около средното засушаване – по поречията на реките Огоста, Вит, Янтра и Провадийска;
- в останалите поречия няма засушаване.

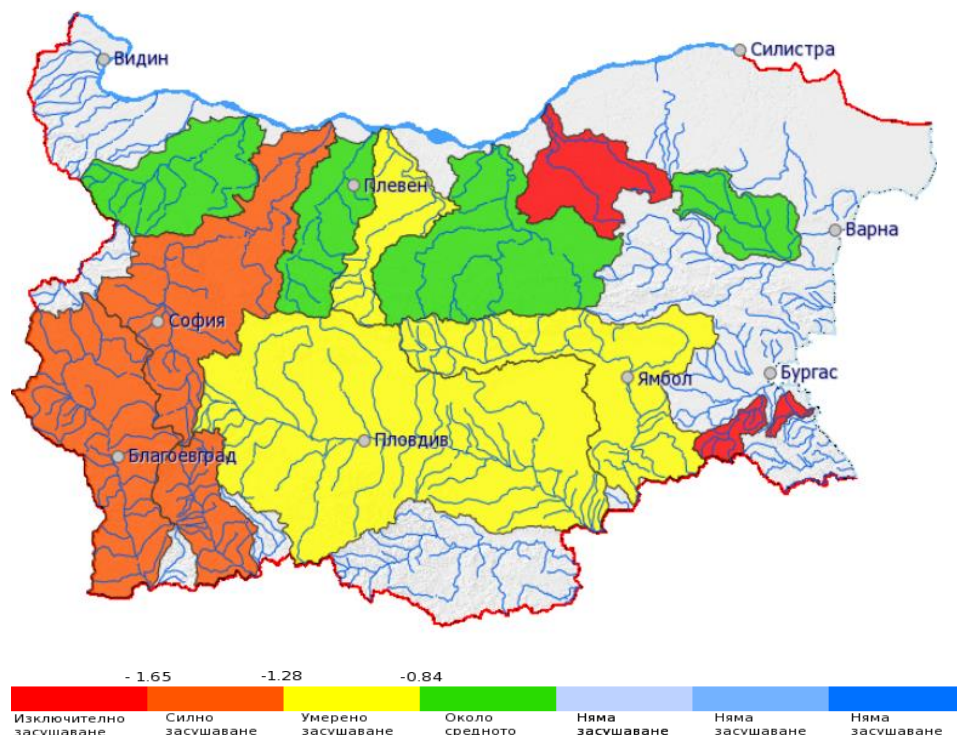

II. СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ ПРЕЗ М. АВГУСТ 2025 Г.

В Министерството на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в комплексните и значими язовири, по приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, на базата на ежедневна информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях. Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. **Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 август 2025 г. е 3 485,2 млн. м³ и представлява 53,3% от сумата на общите им обеми. Сумарният им завирен обем към 31 август 2025 г. е приблизително с 8,5% по-малък спрямо този в края на месец юли 2025 г. и с 0,1% по-малък спрямо обема към 31 август 2024 г.**

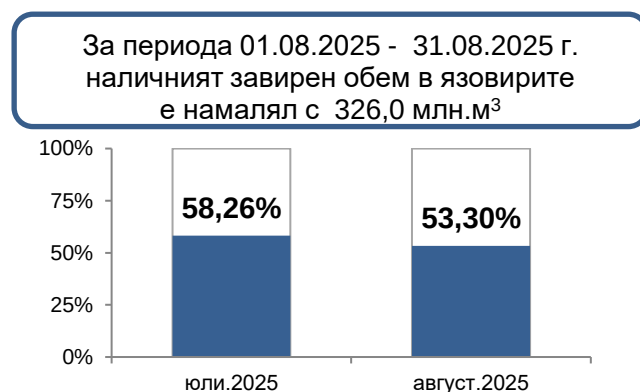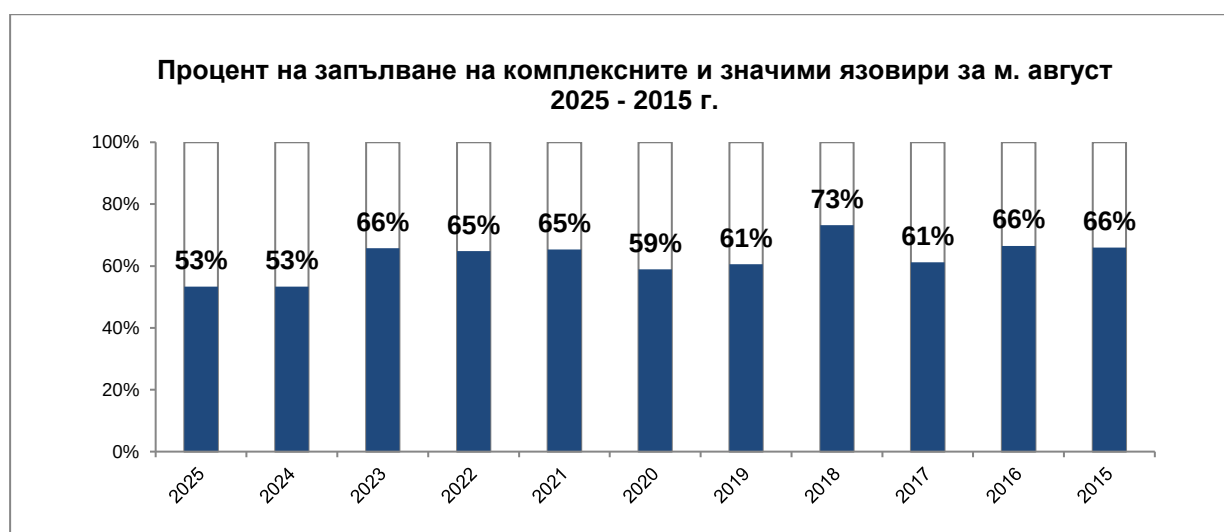

Наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири, в края на месец август 2025 г. са, както следва:

- язовири, от които водите се използват за питейно-битово водоснабдяване – 64,6% от общия им обем.
- язовири, от които водите се използват за напояване – 29,6% от общия им обем;
- язовири, от които водите се използват за енергетика – 66,7% от общия им обем.

Към 31 август със запълване над 90% са язовирите: „Боровица“, „Калин“, „Пчелина“, „Кричим“ и „Розов кладенец“. Преливал е яз. „Пчелина“ без опасност за населението и инфраструктурата в района.

Получените данни на регистрираните общи притоци на водосборите към комплексните и значими язовири са без промяна от предходния месец и показват следното:

- притоците към язовирите „Бели Искър“, „Ясна поляна“, „Огняново“, „Тракиец“ и „Пчелина“ са характерни за средна по влажност година (50% обезпеченост на притока);
- притоците към язовирите „Искър“, „Студена“, „Малко Шарково“, „Белмекен“, и „Панчарево“ са характерни за средно суха година (приток с обезпеченост 75%);
- за всички други комплексни и значими язовири, реалният постъпил приток за първите седем месеца на 2025 г., е относим към приток характерен за много суха година (приток с обезпеченост 95%).

III. КОМПЛЕКСНИ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, ВОДИТЕ ОТ КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Сумарният завирен обем на язовирите, от които водите се използват за питейно-битово водоснабдяване *към 31 август 2025 г. е 967,9 млн. м³, което представлява 64,6% от общия им обем и е приблизително с 4,3% по-малък спрямо обема към 31 юли 2025 г. и с 4,5% по-малък от обема към 31 август 2024 г.*

Степента им на напълване е, както следва: яз. „Искър“ – 78,8%, яз. „Бели Искър“ – 69,8%, яз. „Среченска бара“ – 83,2%, яз. „Христо Смирненски“ – 88,2%, яз. „Йовковци“ – 53,9%, яз. „Тича“ – 45,2%, яз. „Камчия“ – 48,1%, яз. „Ясна поляна“ – 54,4%, яз. „Асеновец“ – 55,4%, яз. „Боровица“ – 93,4%, яз. „Студена“ – 81,7%, яз. „Дяково“ – 61,5%.



IV. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ, В ТОВА ЧИСЛО С МЕСЕЧНИЯ ГРАФИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Действията на МОСВ са насочени към балансирано разпределение на наличния ресурс и насърчаване на устойчивото му използване и опазване.

След анализ и преценка в съответствие с разпоредбите на чл. 53 от Закона за водите и приоритетите посочени в чл. 50, ал. 4 на ЗВ, е изготвен месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири за месец август 2025 г.

По отношение водовземането за питейно-битово водоснабдяване, разрешените водни количества на ВиК дружествата за питейно-битово водоснабдяване са в съответствие с разрешените лимити по издадените разрешителни за водовземане, запълването на

язовирите, очаквания приток и утвърдения годишен график за 2025 година. Предвид ниския обем и малък приток, както и реално използваните водни обеми и възможните алтернативи, в съответствие с годишния график, са редуцирани заявки на ВиК операторите за водовземане от яз. „Асеновец“, яз. „Камчия“, яз. „Тича“ и яз. „Студена“.

Предвид ниските обеми в язовирите, използвани за напояване, заявките на „Напоителни системи“ ЕАД са редуцирани, в съответствие с утвърдения годишен график за 2025 година и при отчитане и на данните за осъществяването на водовземане за напояване през предходни години.

Количествата за напояване (от язовирите: яз. „Белмекен“, яз. „Батак“, яз. „Ястребино“, яз. „Тича“, яз. „Копринка“, яз. „Жребчево“, яз. „Домлян“, яз. „Пясъчник“, яз. „Тополница“) са обсъдени на проведени междуведомствени срещи на ръководно ниво, с участието на представители на МОСВ, МЗХ, НС ЕАД, НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД.

По отношение на водовземането за производство на електроенергия, е редуцирана заявката за водовземане от яз. „Ал. Стамболийски“. От язовирите „Батак“ и „Белмекен“ са отпуснати допълнителни водни количества в съответствие с разрешените за напояване.

Предвид ниските обеми в язовирите „Георги Трайков“, „Жребчево“, „Горни Дъбник“, „Тича“ и „Огоста“, не са разрешени водни обеми за производство на електроенергия на енергиен режим. От язовирите „Калин“ и „Карагьол“ не е разрешена работа на ВЕЦ, с оглед осигуряване на води за питейно – битово водоснабдяване.

По отношение на водовземането за промишлено водоснабдяване и други цели, са редуцирани заявките на „Стомана индустри“ АД за водовземане от яз. „Студена“ и на „ВиК Йовковци“ ООД за водовземане от яз. „Александър Стамболийски“ за индиректно подхранване на подземните водоизточници, предвид липсата на данни за размера на необходимите водни количества за оводняване на почвата и ефекта от това действие върху подземните водоносни хоризонти.

С изменения на месечния график, с цел справяне с безводието са разрешени допълнителни водни количества за питейно-битово водоснабдяване и за напояване на земеделски култури, както следва:

- в частта за яз. „Студена“ е добавено условието да се използва до 0,080 млн. м³ вода от карстов извор „Врелото“ за аварийно питейно-битово водоснабдяване на гр. Радомир и населени места в община Радомир;
- от язовирите „Калин“ и „Карагьол“ – в размер на 0,060 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на общини Рила, Кочериново и Бобошево;
- от яз. „Въча“ – в размер на 1,5661,00 млн. м³ за напояване;
- от яз. „Дяково“ – в размер на 0,07858 млн. м³ за напояване;
- от яз. „Ал. Стамболийски“ – в размер на 0,00105 млн. м³ - пълнене на езеро гр. Павликени.

16.9.2025 г.

X

МАНОЛ ГЕНОВ

Министър на околната среда и водите

Signed by: MANOL TRIFONOV GENOV