



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ

МАНОЛ ГЕНОВ - Министър на околната среда и водите

ОТНОСНО: Оперативното управление на водите на национално ниво в Р. България

I. СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ В СТРАНАТА ЗА м. СЕПТЕМВРИ 2025 г.

Общият обем на речния отток в страната за септември е 312 млн. м³. Стойността му е с 25% по-малко от предходния месец август и със 17% по-малко спрямо септември 2024 г.


В **Дунавския водосборен басейн** обемът на речния отток за месец септември е 136 млн. м³, което е с 9% по-малко от август и с 28% по-малко от септември 2024 г. През голямата част от изминалия месец нивата на реките в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи, в периодите 14-16.IX и 28-30.IX са регистрирани краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в басейна. През септември средномесечните водни количества на повечето от реките в басейна са били под месечните норми. Над тях са били реките Огоста при с. Кобиляк, Малък Искър при с. Своде и Янтра при гр. Габрово.



В **Черноморския водосборен басейн** обемът на речния отток за септември е 17 млн. м³, което е със 7% по-малко от предходния месец, но с 24% повече от обема за септември 2024 година. През изминалия месец речните нива в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи, в отделни дни на месеца са регистрирани краткотрайни, незначителни повишения на речните нива. През септември средномесечните водни



количества на реките в басейна са били под месечните норми. През целия изминал месец реките Факийска в района на хидрометричната станция при с. Зидарово и Ропотома в района на хидрометричната станция при с. Веселие са пресъхнали.

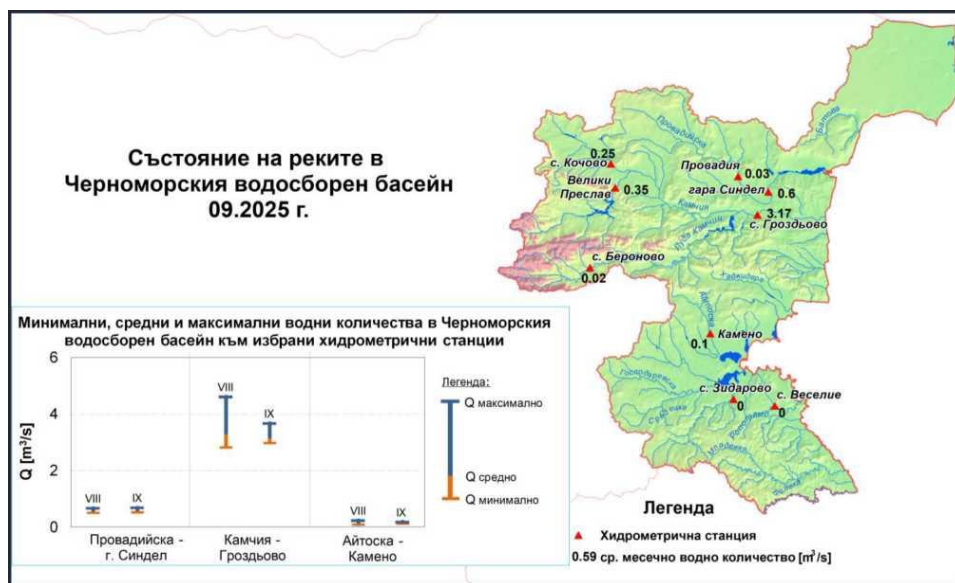

В **Източнобеломорския водосборен басейн** обемът на речния отток за септември е 115 млн. м³, което е с 43% по-малко спрямо август и с 2% повече спрямо септември 2024 г. През по-голямата част от изминалия месец речните нива в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи, в отделни дни на месеца са регистрирани краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в басейна. През септември средномесечните водни количества на реките в басейна са били под месечните норми. Над месечната норма за септември е била река Арда при гр. Рудозем.


В **Западнобеломорския водосборен басейн** обемът на речния отток за изминалия месец е 42 млн. м³, което е с 8% по-малко от този за август и с 27% по-малко от този за септември 2024 г. През септември нивата на реките в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи, в отделни дни на месеца са регистрирани краткотрайни, незначителни повишения на речните нива. През септември средномесечните водни количества на реките в басейна са били под месечните норми. От 8.IX р. Лебница в района на хидрометричната станция при с. Лебница е пресъхнала.



2. СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА НА ЗАСУШАВАНЕ


НИМХ ежесечно изчислява стойността на индекса на засушаване SRI, на база предварително определени средномесечни водни количества по поречия. За месец септември 2025 г. индексите са, както следва:

- изключително засушаване по поречието на реките Русенски Лом, Факийска, Ропотамо и Места;
- силно засушаване – по поречието на реките Искър, Марица и Струма;
- умерено засушаване – по поречието на реките Осъм, Провадийска и Тунджа;
- около средното засушаване – по поречията на реките Огоста, Вит и Янтра;
- в останалите поречия няма засушаване.

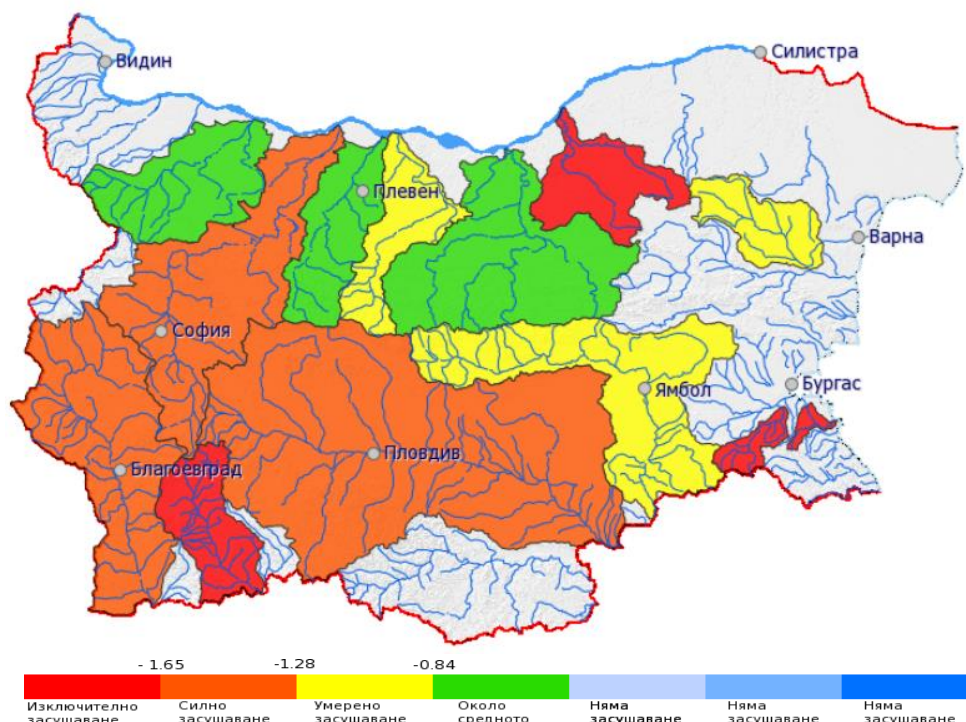


II. СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2025 Г.

В Министерството на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в комплексните и значими язовири, по приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, на базата на ежедневна информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях. Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. *Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30 септември 2025 г. е 3 321,5 млн. м³ и представлява 50,8% от сумата на общите им обеми. Сумарният им завирен обем към 30 септември 2025 г. е приблизително с 4,7% по-малък спрямо този в края на месец август 2025 г. и с 0,4% по-малък спрямо обема към 30 септември 2024 г.*

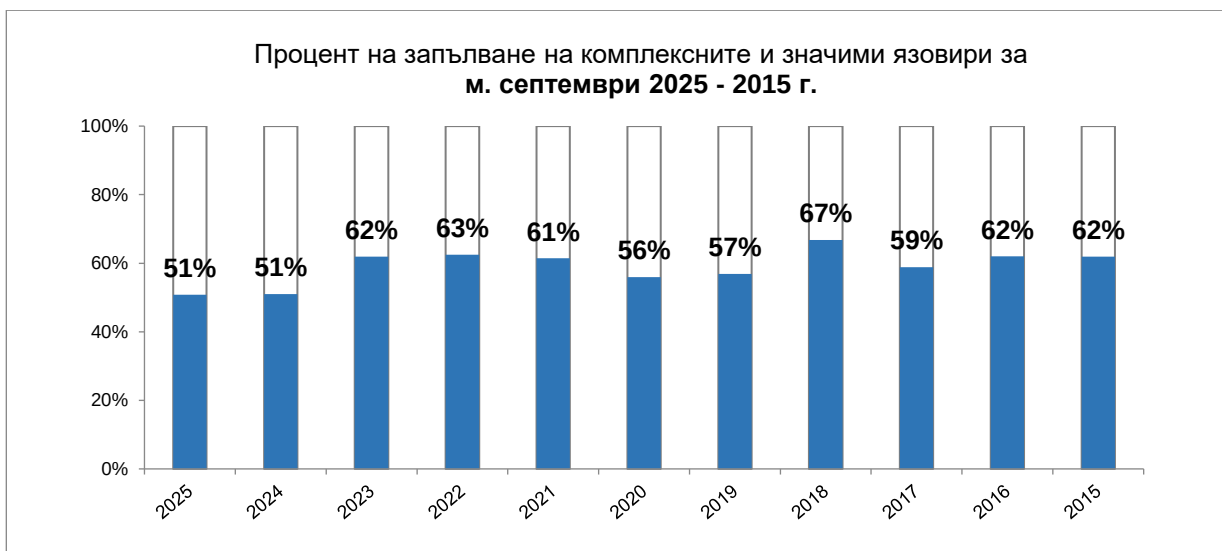

За периода 01.09.2025 - 30.09.2025 г. наличният
завирен обем в язовирите е намалял с
163,4 млн.м³

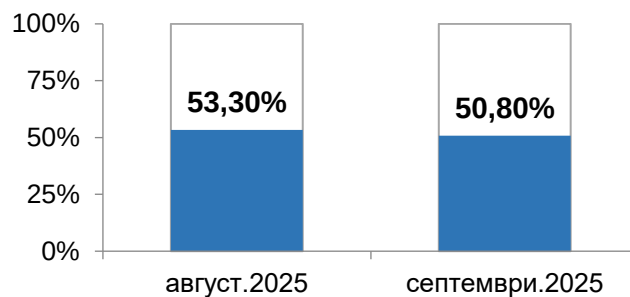

Наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири, в края на месец септември 2025 г. са, както следва:

- язовири, от които водите се използват за питейно-битово водоснабдяване – 62,0% от общия им обем.
- язовири, от които водите се използват за напояване – 27,4% от общия им обем;
- язовири, от които водите се използват за енергетика – 64,0% от общия им обем.

Към 30 септември със запълване над 90% са язовирите: „Боровица“, „Калин“, „Пчелина“, „Кричим“ и „Розов кладенец“. Преливал е яз. „Пчелина“ без опасност за населението и инфраструктурата в района.


Получените данни на регистрираните общи притоци на водосборите към комплексните и значими язовири са без промяна от предходните два месеца:

- притоците към язовирите „Бели Искър“, „Ясна поляна“, „Огняново“, „Тракиец“ и „Пчелина“ са характерни за средна по влажност година (50% обезпеченост на притока);
- притоците към язовирите „Искър“, „Студена“, „Малко Шарково“, „Белмекен“, и „Панчарево“ са характерни за средно суха година (приток с обезпеченост 75%);
- за всички други комплексни и значими язовири, реалният постъпил приток за деветте месеца на 2025 г., е относим към притока характерен за много суха година (приток с обезпеченост 95%).

III. КОМПЛЕКСНИ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, ВОДИТЕ ОТ КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Сумарният завирен обем на язовирите, от които водите се използват за питейно-битово водоснабдяване *към 30 септември 2025 г. е 929,0 млн. м³, което представлява 62,0% от общия им обем и е приблизително с 4,0% по-малък спрямо обема към 31 август 2025 г. и с 5,0% по-малък от обема към 30 септември 2024 г.*

Степента им на напълване е, както следва: яз. „Искър“ – 77,0%, яз. „Бели Искър“ – 56,6%, яз. „Среченска бара“ – 75,0%, яз. „Христо Смирненски“ – 85,5%, яз. „Йовковци“ – 51,7%, яз. „Тича“ – 43,5%, яз. „Камчия“ – 44,4%, яз. „Ясна поляна“ – 49,3%, яз. „Асеновец“ – 52,0%, яз. „Боровица“ – 91,4%, яз. „Студена“ – 74,9%, яз. „Дяково“ – 54,7%.

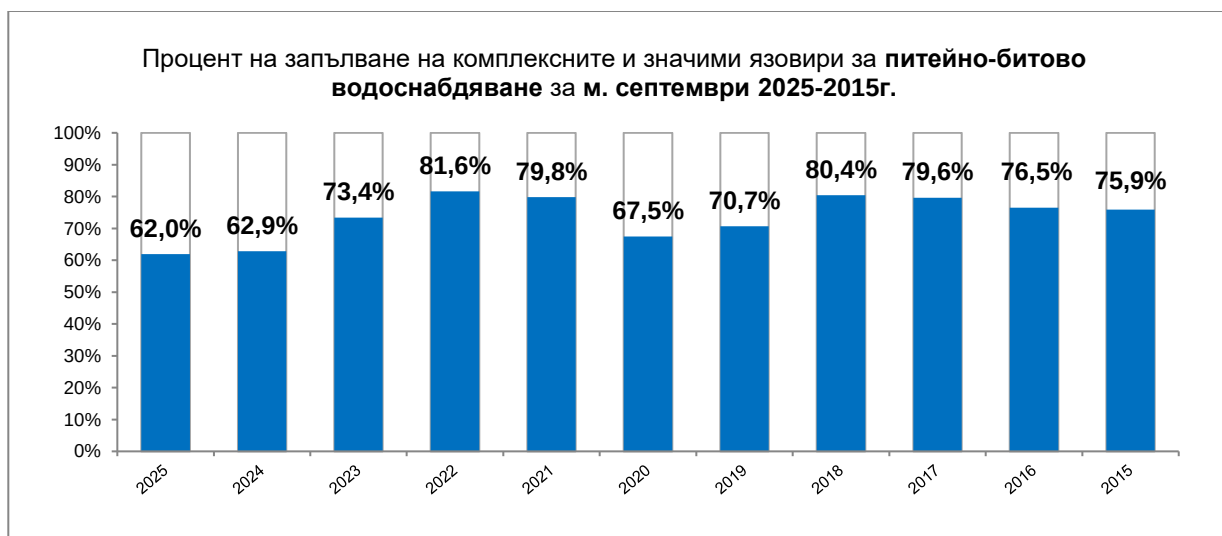

IV. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ, В ТОВА ЧИСЛО С МЕСЕЧНИЯ ГРАФИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Действията на МОСВ са насочени към балансирано разпределение на наличния ресурс и насърчаване на устойчивото му използване и опазване.

След анализ и преценка в съответствие с разпоредбите на чл. 53 от Закона за водите и приоритетите посочени в чл. 50, ал. 4 на ЗВ, е изготвен месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири за месец септември 2025 г.

По отношение водовземането за питейно-битово водоснабдяване, разрешените водни количества на ВиК дружествата за питейно-битово водоснабдяване са в съответствие с разрешените лимити по издадените разрешителни за водовземане, запълването на язовирите, очаквания приток и утвърдения годишен график за 2025 година. Предвид ниския обем и малък приток, както и реално използваните водни обеми и възможните алтернативи, в съответствие с годишния график, са редуцирани заявки на ВиК операторите за водовземане от яз. „Асеновец“, яз. „Камчия“, яз. „Тича“ и яз. „Студена“.

Предвид ниските обеми в язовирите, използвани за напояване, заявките на „Напоителни системи“ ЕАД са редуцирани, в съответствие с утвърдения годишен график за 2025 година и при отчитане и на данните за осъщественото водовземане за напояване през предходни години.

Количествата за напояване (от язовирите: яз. „Белмекен“, яз. „Батак“, яз. „Ястребино“, яз. „Тича“, яз. „Копринка“, яз. „Жребчево“, яз. „Домлян“, яз. „Пясъчник“, яз. „Тополница“),

са обсъдени на проведени работни срещи на ръководно ниво, с участието на представители на МОСВ, МЗХ, НС ЕАД, НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД.

По отношение водовземането за производство на електроенергия – редуцирана е заявката за водовземане от яз. „Ал. Стамболийски“, в съответствие със запълването на язовира и очаквания приток и от яз. „Батак“ и яз. „Белмекен“ в съответствие с разрешените за напояване водни обеми и технологичния минимум на машините.

Предвид ниските обеми в язовирите „Георги Трайков“, „Жребчево“, „Горни Дъбник“, „Тича“ и „Огоста“, не са разрешени водни обеми за производство на електроенергия на енергиен режим. От язовирите „Калин“ и „Карагьол“ не е разрешена работа на ВЕЦ, с оглед осигуряване на води за питейно – битово водоснабдяване.

По отношение на водовземането за промишлено водоснабдяване и други цели, предвид ниски обеми в язовирите е ограничено водовземането от яз. „Копринка“, редуцирани са водите: за ТЕЦ Сливен от яз. „Жребчево“, за „Стомана индъстри“ АД от яз. „Студена“ и за „ВиК Йовковци“ ООД от яз. „Александър Стамболийски“ за индиректно подхранване на подземните водоизточници, предвид липсата на данни за размера на необходимите водни количества за оводняване на почвата и ефекта от това действие върху подземните водоносни хоризонти.

С изменения на месечния график, с цел справяне с безводието са разрешени допълнителни водни количества за питейно-битово водоснабдяване и за напояване на земеделски култури, както следва:

- от яз. „Камчия“ – в размер на 0,400 млн. м³ вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. Варна;
- от яз. „Копринка“ – 1,500 млн. м³ вода за напояване;
- от яз. „Жребчево“ – 1,500 млн. м³ вода за напояване по направление Сливен;
- от яз. „Въча“ – 1,500 млн. м³ вода за напояване;
- от яз. „Малко Шарково“ – 0,500 млн. м³ вода за напояване;
- от яз. „Бели Лом“ – 0,100 млн. м³ вода за напояване;
- от яз. „Панчарево“ – 0,175 млн. м³ вода за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост;
- от яз. „Батак“ – 0,550 млн. м³ за промишлено водоснабдяване на „Биовет“ АД.

16.10.2025 г.

X

МАНОЛ ГЕНОВ

Министър на околната среда и водите

Signed by: MANOL TRIFONOV GENOV